

CONSORZIO BEALEROTTO MUSSI
DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
associato al
CONSORZIO DI II° GRADO DEL PESIO

PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI NEL SETTORE IDRICO
Legge n 205/2017 art. 1 comma 523

CODICE INTERVENTO: 526/4

CUP: D82B17000680001

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO ED AMMODERNAMENTO
DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE DELLE AREE IRRIGUE SOTTESE ALL'INVASO PIANFEI,
VOLTI AL RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE, NEI COMUNI DI PIANFEI E CHIUSA PESIO**

L'UFFICIO TECNICO CONSORTILE:



CONSORZIO DEL PESIO
Consorzio di irrigazione di II° grado
12084 MONDOVI - Via G. B. Cottolengo, 13
Tel. +39(0174)42724 - email : info@consorziodelpesio.it
pec : posta@pec.consorziodelpesio.it

**CONSORZIO IRRIGUO COMPRESORIO VALLI ELLERO,
CORSAGLIA, CASOTTO**
Consorzio di irrigazione di II° grado
12084 MONDOVI - Via G. B. Cottolengo, 13
Tel. +39(0174)42724 - email : el.cor.ca@tiscali.it / pec : elcorca@pec.it



ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
28100 NOVARA - Via Negrini, 7
Tel. +39(0321)675211 - Fax +39(0321)398458
email : estsesia.pec@legalmail.it



**CONSORZIO DI BONIFICA DELLA
BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE**
13100 VERCELLI - Via Fratelli Bandiera, 16
Tel. +39(0161)283811 - Fax +39(0161)257425
email : segreteria@consorziobaraggia.it



(Dott. Ing. Domenico CASTELLI)

DIGA DI PIANFEI

(Arch. SND N. 906/229)

DATA

NOVEMBRE 2022

SERIE:

ELABORATI GRAFICI

AGGIORNAMENTO

-

ELABORATO:

IMPIANTO ELETTRICO

QUADRI ELETTRICI

ELABORATO N°

3E

SCALA DISEGNO

-

ATTIVITA' SPECIALISTICHE:



Ing. Agostino Salvatore - Via Dante Alighieri, 53 - 13011 Biadene (VC) - Tel/Fax: 0163.22157
mail: studio.ing.agostino@gmail.com

**PERIZIA MODIFICATIVA E
DI VARIANTE**

PRATICA N. 10459E_P01

ARCH. N

FILE : 10459EP01-03E

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DELLA FASE PROGETTUALE:

(Ing. Massimo DEL GAUDIO)

MODIFICHE
AGGIORNAMENTI

AGGIORNAMENTO N.
DATA

CONTROLLO

FIRMA

DISEGNATORE



M.L.

CONTROLLO

M.P.

APPROVAZIONE

D.C.

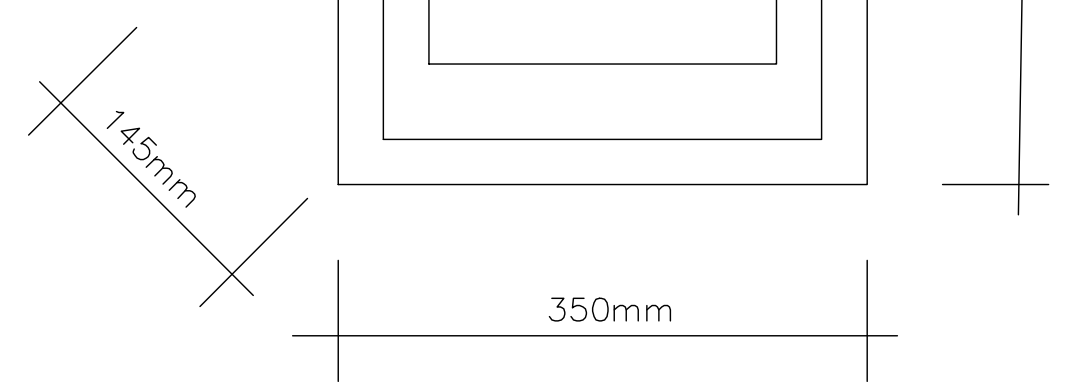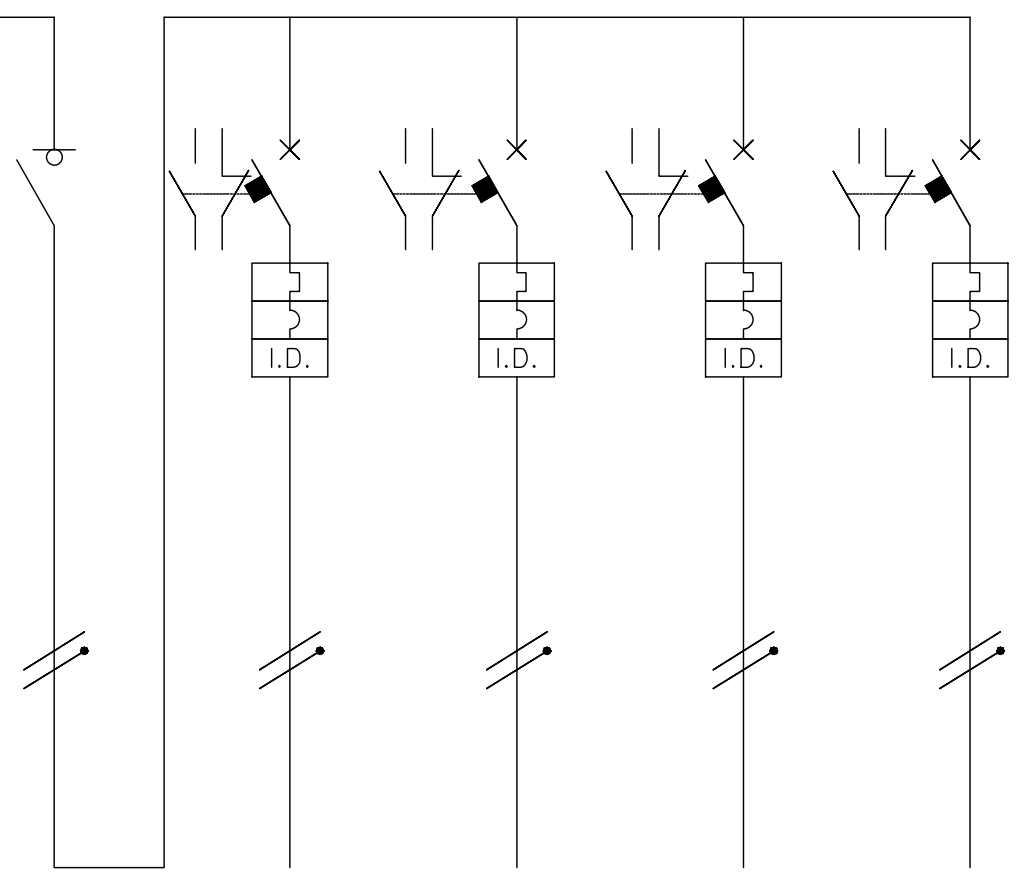

UTENZA	DENOMINAZIONE LINEA	Generale	Luci Sicurezza locale quadri	Luci Sicurezza edificio	Luci Sicurezza tunnel 1	Luci Sicurezza tunnel 2
	CODICE LINEA					
	POTENZA (kW)					
	CORR. DI IMPIEGO (A)					
PROTEZ.	TIPO \ MARCA					
	N^ POLI	2	2	2	2	2
	CORR. NOMINALE (A)	25	10	10	16	16
	TAR. DIFFERENZIALE (mA)		500	500	500	500
	POT. DI INTERRUZIONE (kA)		6	6	6	6
CAVO	LUNGHEZZA (m)					
	TIPO DI POSA		CANALE TUBO	CANALE TUBO	CANALE TUBO	CANALE TUBO
	SEZIONE CAVO (mmq)	3(1x2.5)	2(1x1.5)	2(1x1.5)	2(1x2.5)	2(1x2.5)
	TIPO CAVO	FTG100M1	FTG100M1	FTG100M1	FTG100M1	FTG100M1

Data :		Descrizione: Quadro Gruppo Soccorritore (QE) IP55	Cliente:			
VISTO			Progetto:			
VISTO			File disegno:	1450	Pagina: 1 / 1	
VISTO			Disegnatore:	MS		

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


18


19

20

UTENZA	DENOMINAZIONE LINEA	Valvola	Misuratore portata	Misuratore portata	AUX	RISERVA
	CODICE LINEA	Giunto	elettromagnetica	elettromagnetica		
	POTENZA (kW)		Edificio Torre	Edif. V. Dissipaz.		
	CORR. DI IMPIEGO (A)					
PROTEZ.	TIPO \ MARCA					
	N^ POLI	4			2	2
	CORR. NOMINALE (A)	10	10	10	10	16
	TAR. DIFFERENZIALE (mA)	300	300	300	30	30
	POT. DI INTERRUZIONE (kA)	6	6	6	6	6
CAVO	LUNGHEZZA (m)					
	TIPO DI POSA	CANALE TUBO	CANALE TUBO	CANALE TUBO	CANALE	
	SEZIONE CAVO (mmq)	4(1x2.5)	3(1x2.5)	3(1x2.5)	3(1x1.5)	
	TIPO CAVO	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	

Data :		Descrizione: Quadro controllo valvole motorizzate (QCM) IP55	Cliente:			
VISTO			Progetto:			
VISTO			File disegno:	1450	Pagina:	
VISTO			Disegnatore:	MS	3/3	

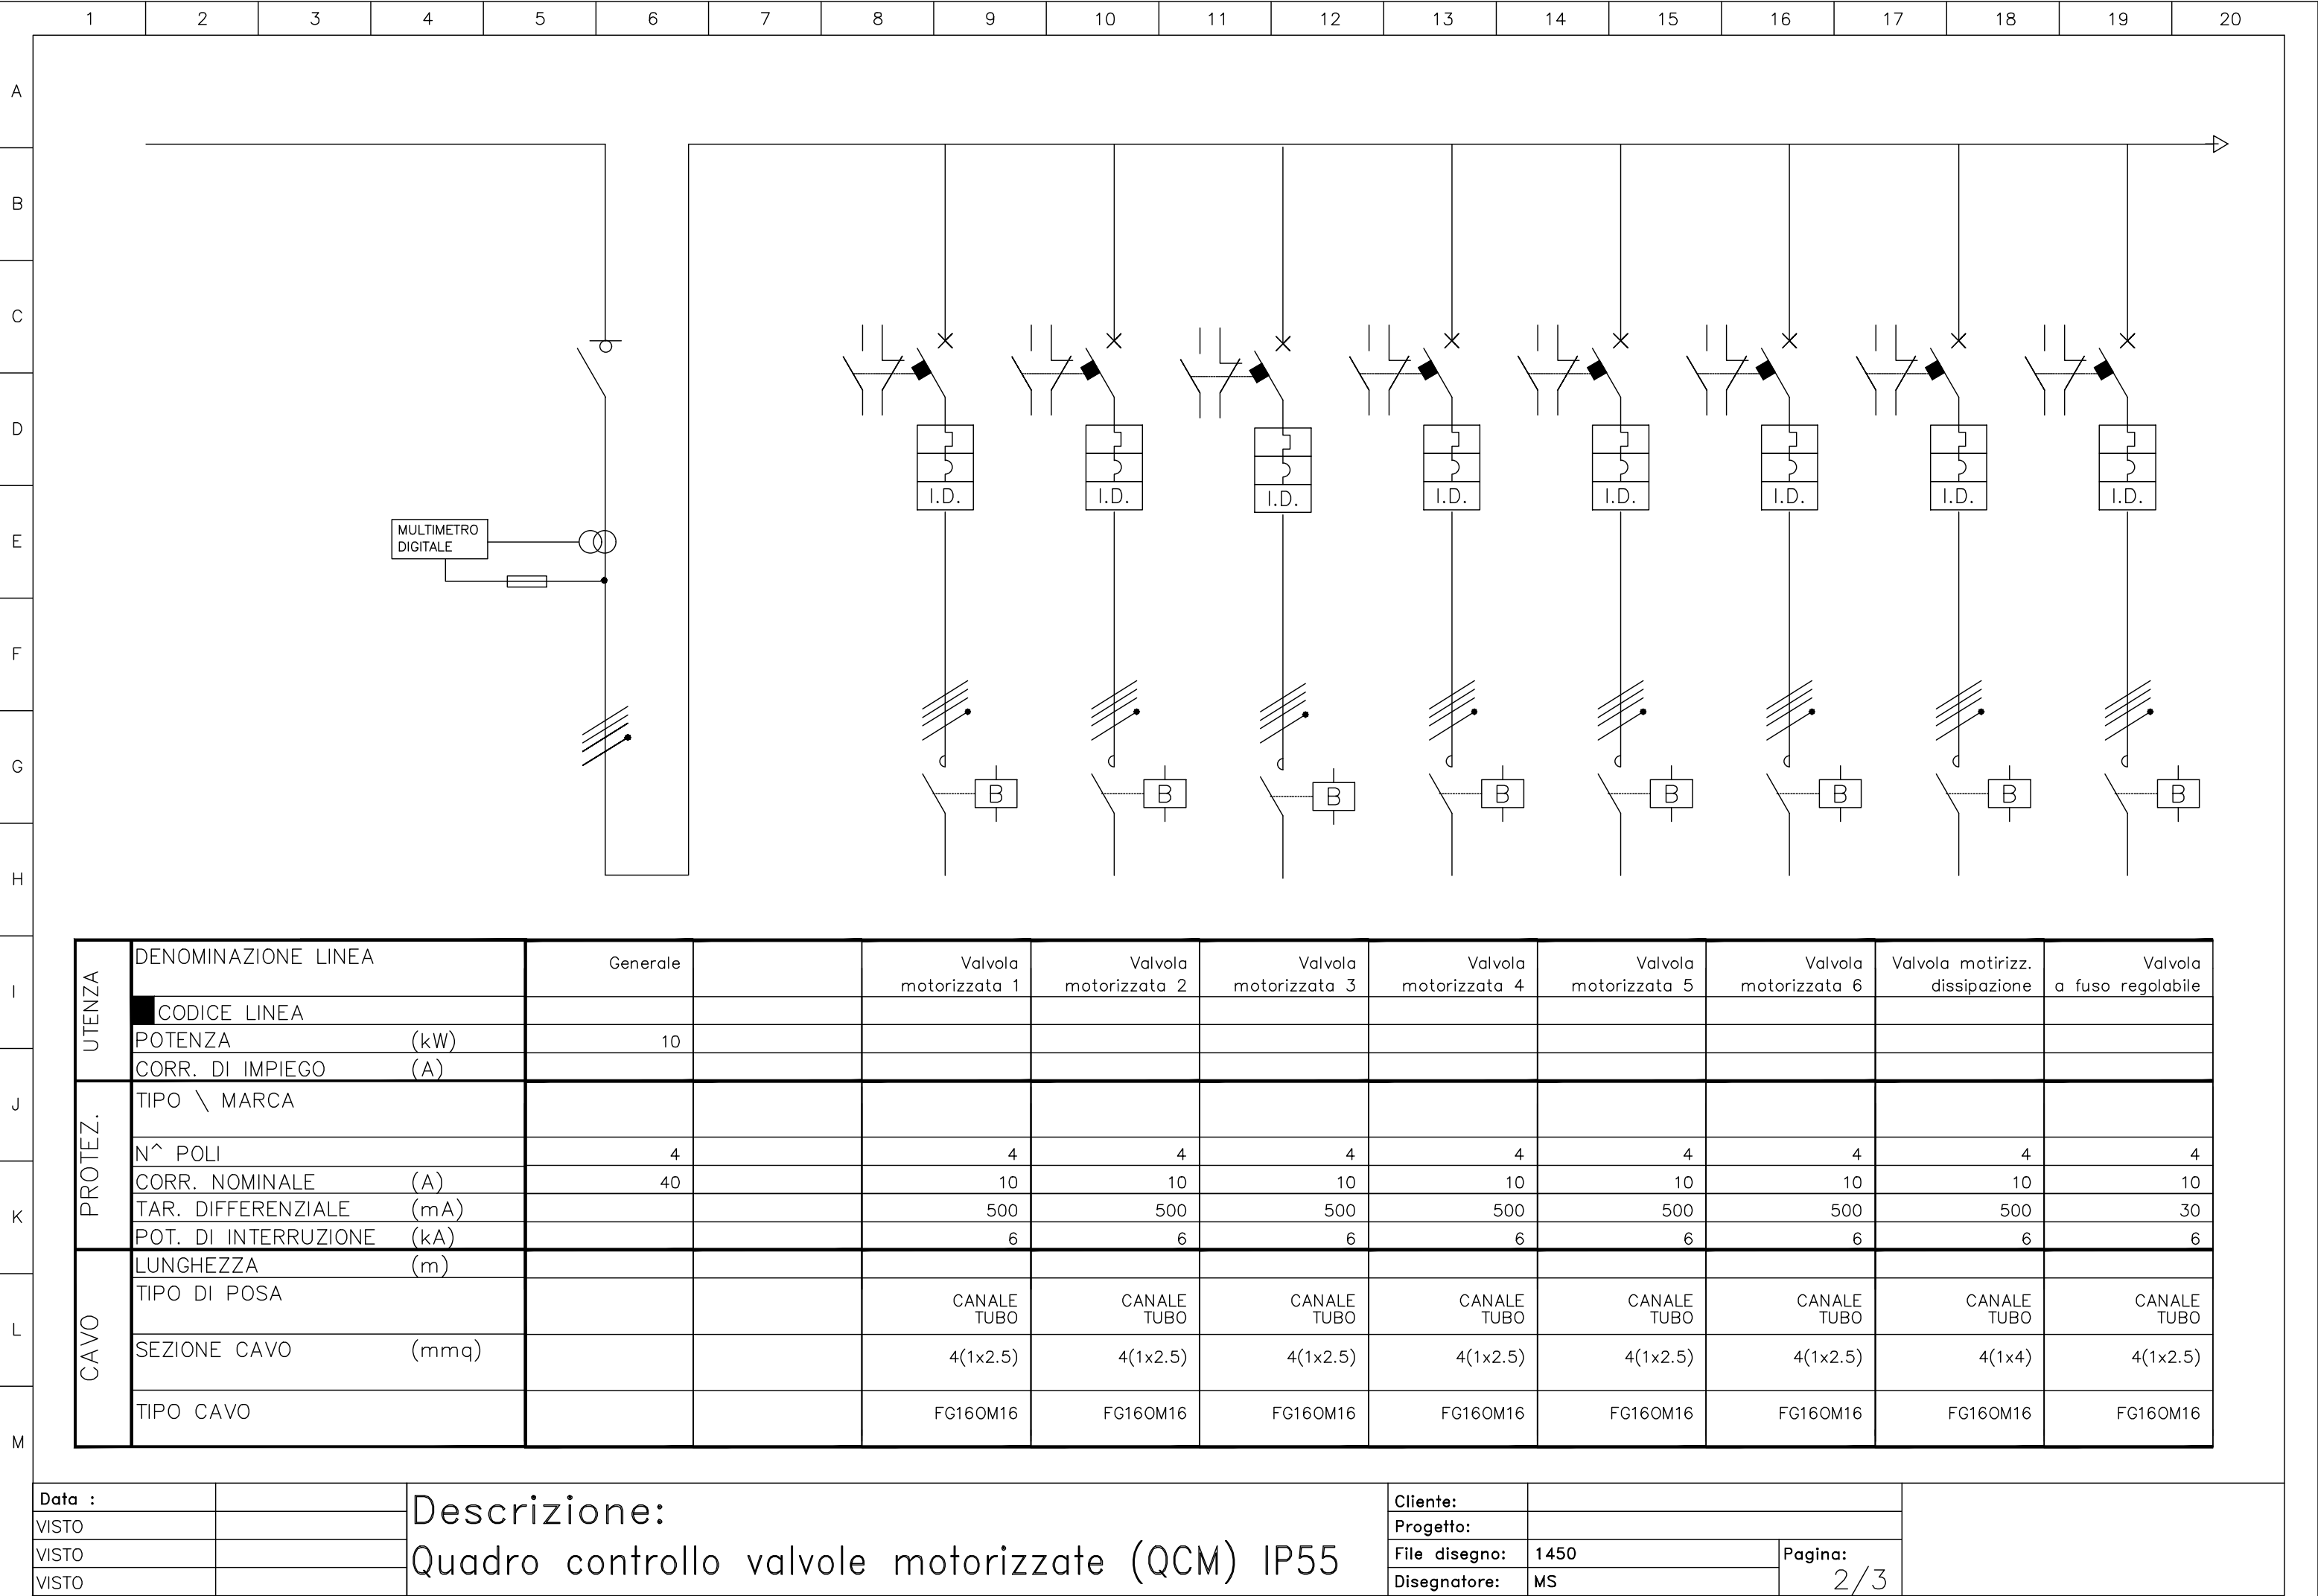

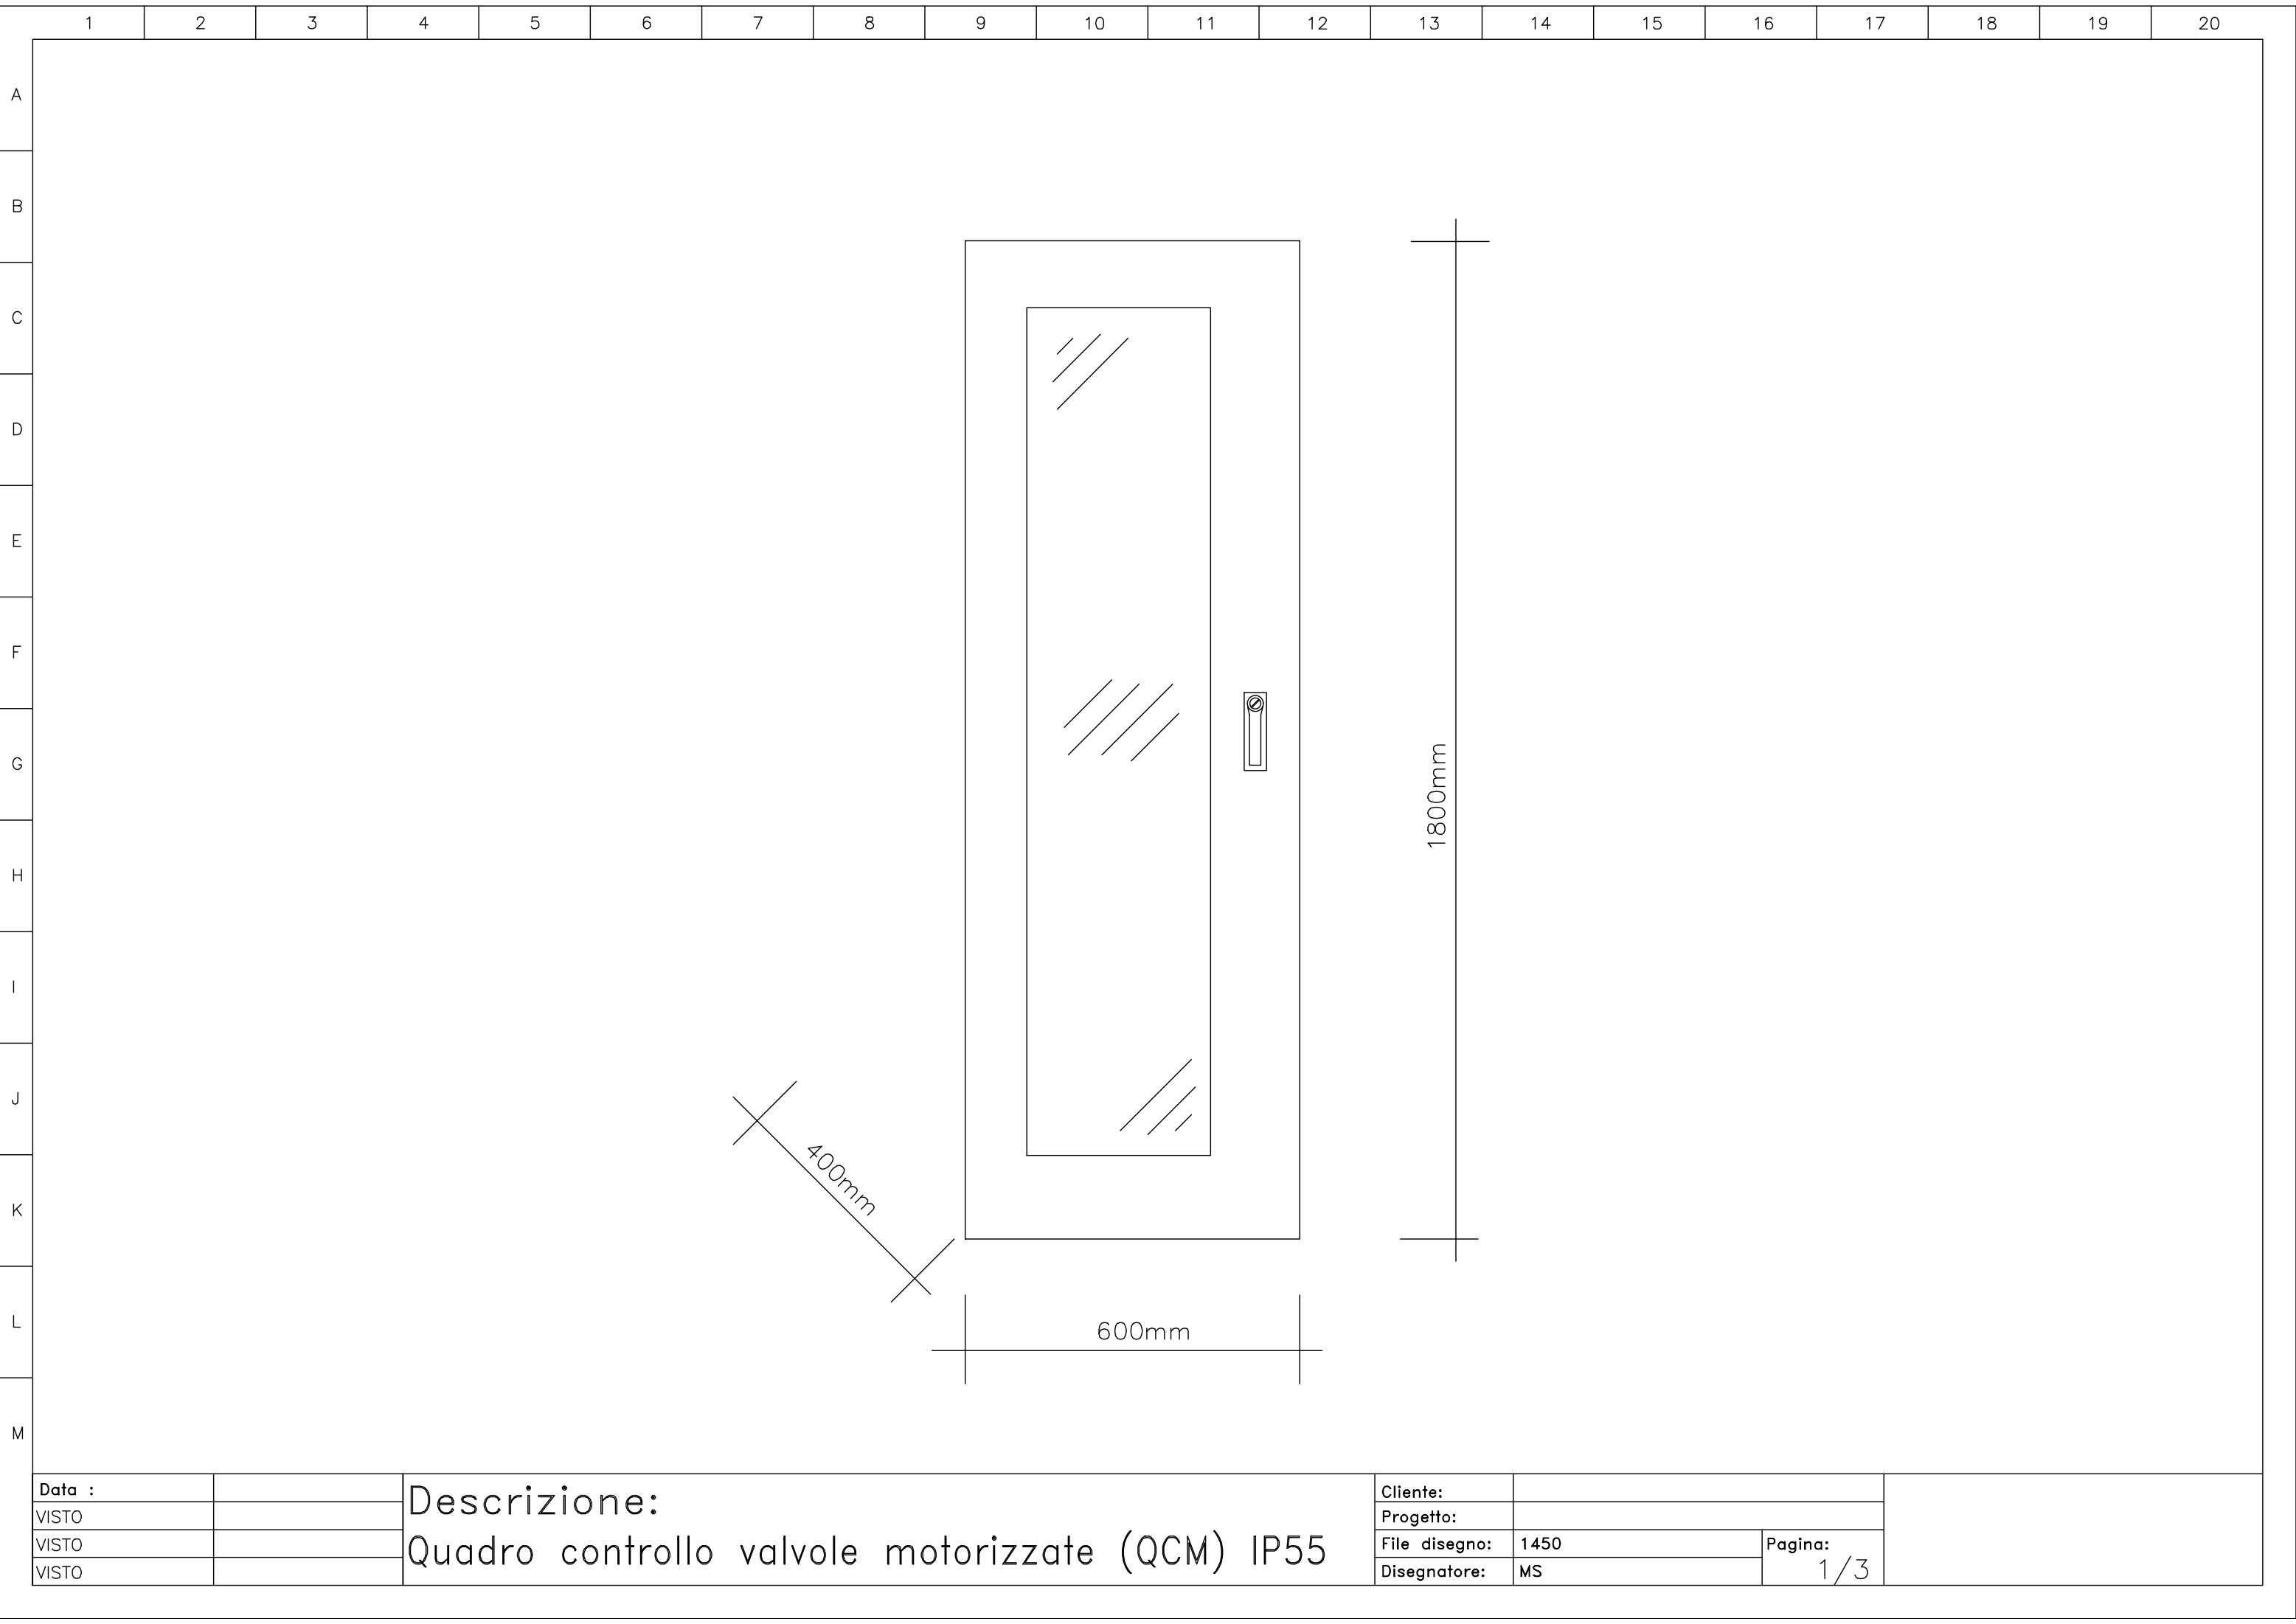

Data :		Descrizione: Quadro controllo valvole motorizzate (QCM) IP55	Cliente:				
VISTO			Progetto:				
VISTO			File disegno:	1450	Pagina:		
VISTO			Disegnatore:	MS	1/3		

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

UTENZA	DENOMINAZIONE LINEA	Generale	Prese Tunnel	Prese Locale	Luci locale	Luci esterne	Impianto allarme tunnel	Impianto antifurto porta ingresso	Impianto citofonico
	CODICE LINEA								
	POTENZA (kW)								
	CORR. DI IMPIEGO (A)								
PROTEZ.	TIPO \ MARCA								
	N^ POLI	4	4	2	2	2	2	2	2
	CORR. NOMINALE (A)	63	16	16	10	10	10	10	10
	TAR. DIFFERENZIALE (mA)		30	30	30	30	500	500	500
	POT. DI INTERRUZIONE (kA)		6	6	6	6	6	6	6
CAVO	LUNGHEZZA (m)								
	TIPO DI POSA		CANALE TUBO	CANALE TUBO	CANALE TUBO	CANALE TUBO	CANALE TUBO	CANALE TUBO	CANALE TUBO
	SEZIONE CAVO (mmq)		5(1x2.5)	3(1x2.5)	3(1x1.5)	3(1x1.5)	3(1x1.5)	3(1x1.5)	3(1x1.5)
	TIPO CAVO		FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16

Data :

VISTO

VISTO

VISTO

Descrizione:
Quadro vasca dissipazione (QD) IP55


Cliente:

Progetto:

File disegno: 1450

Disegnatore: MS

Pagina: 2/2

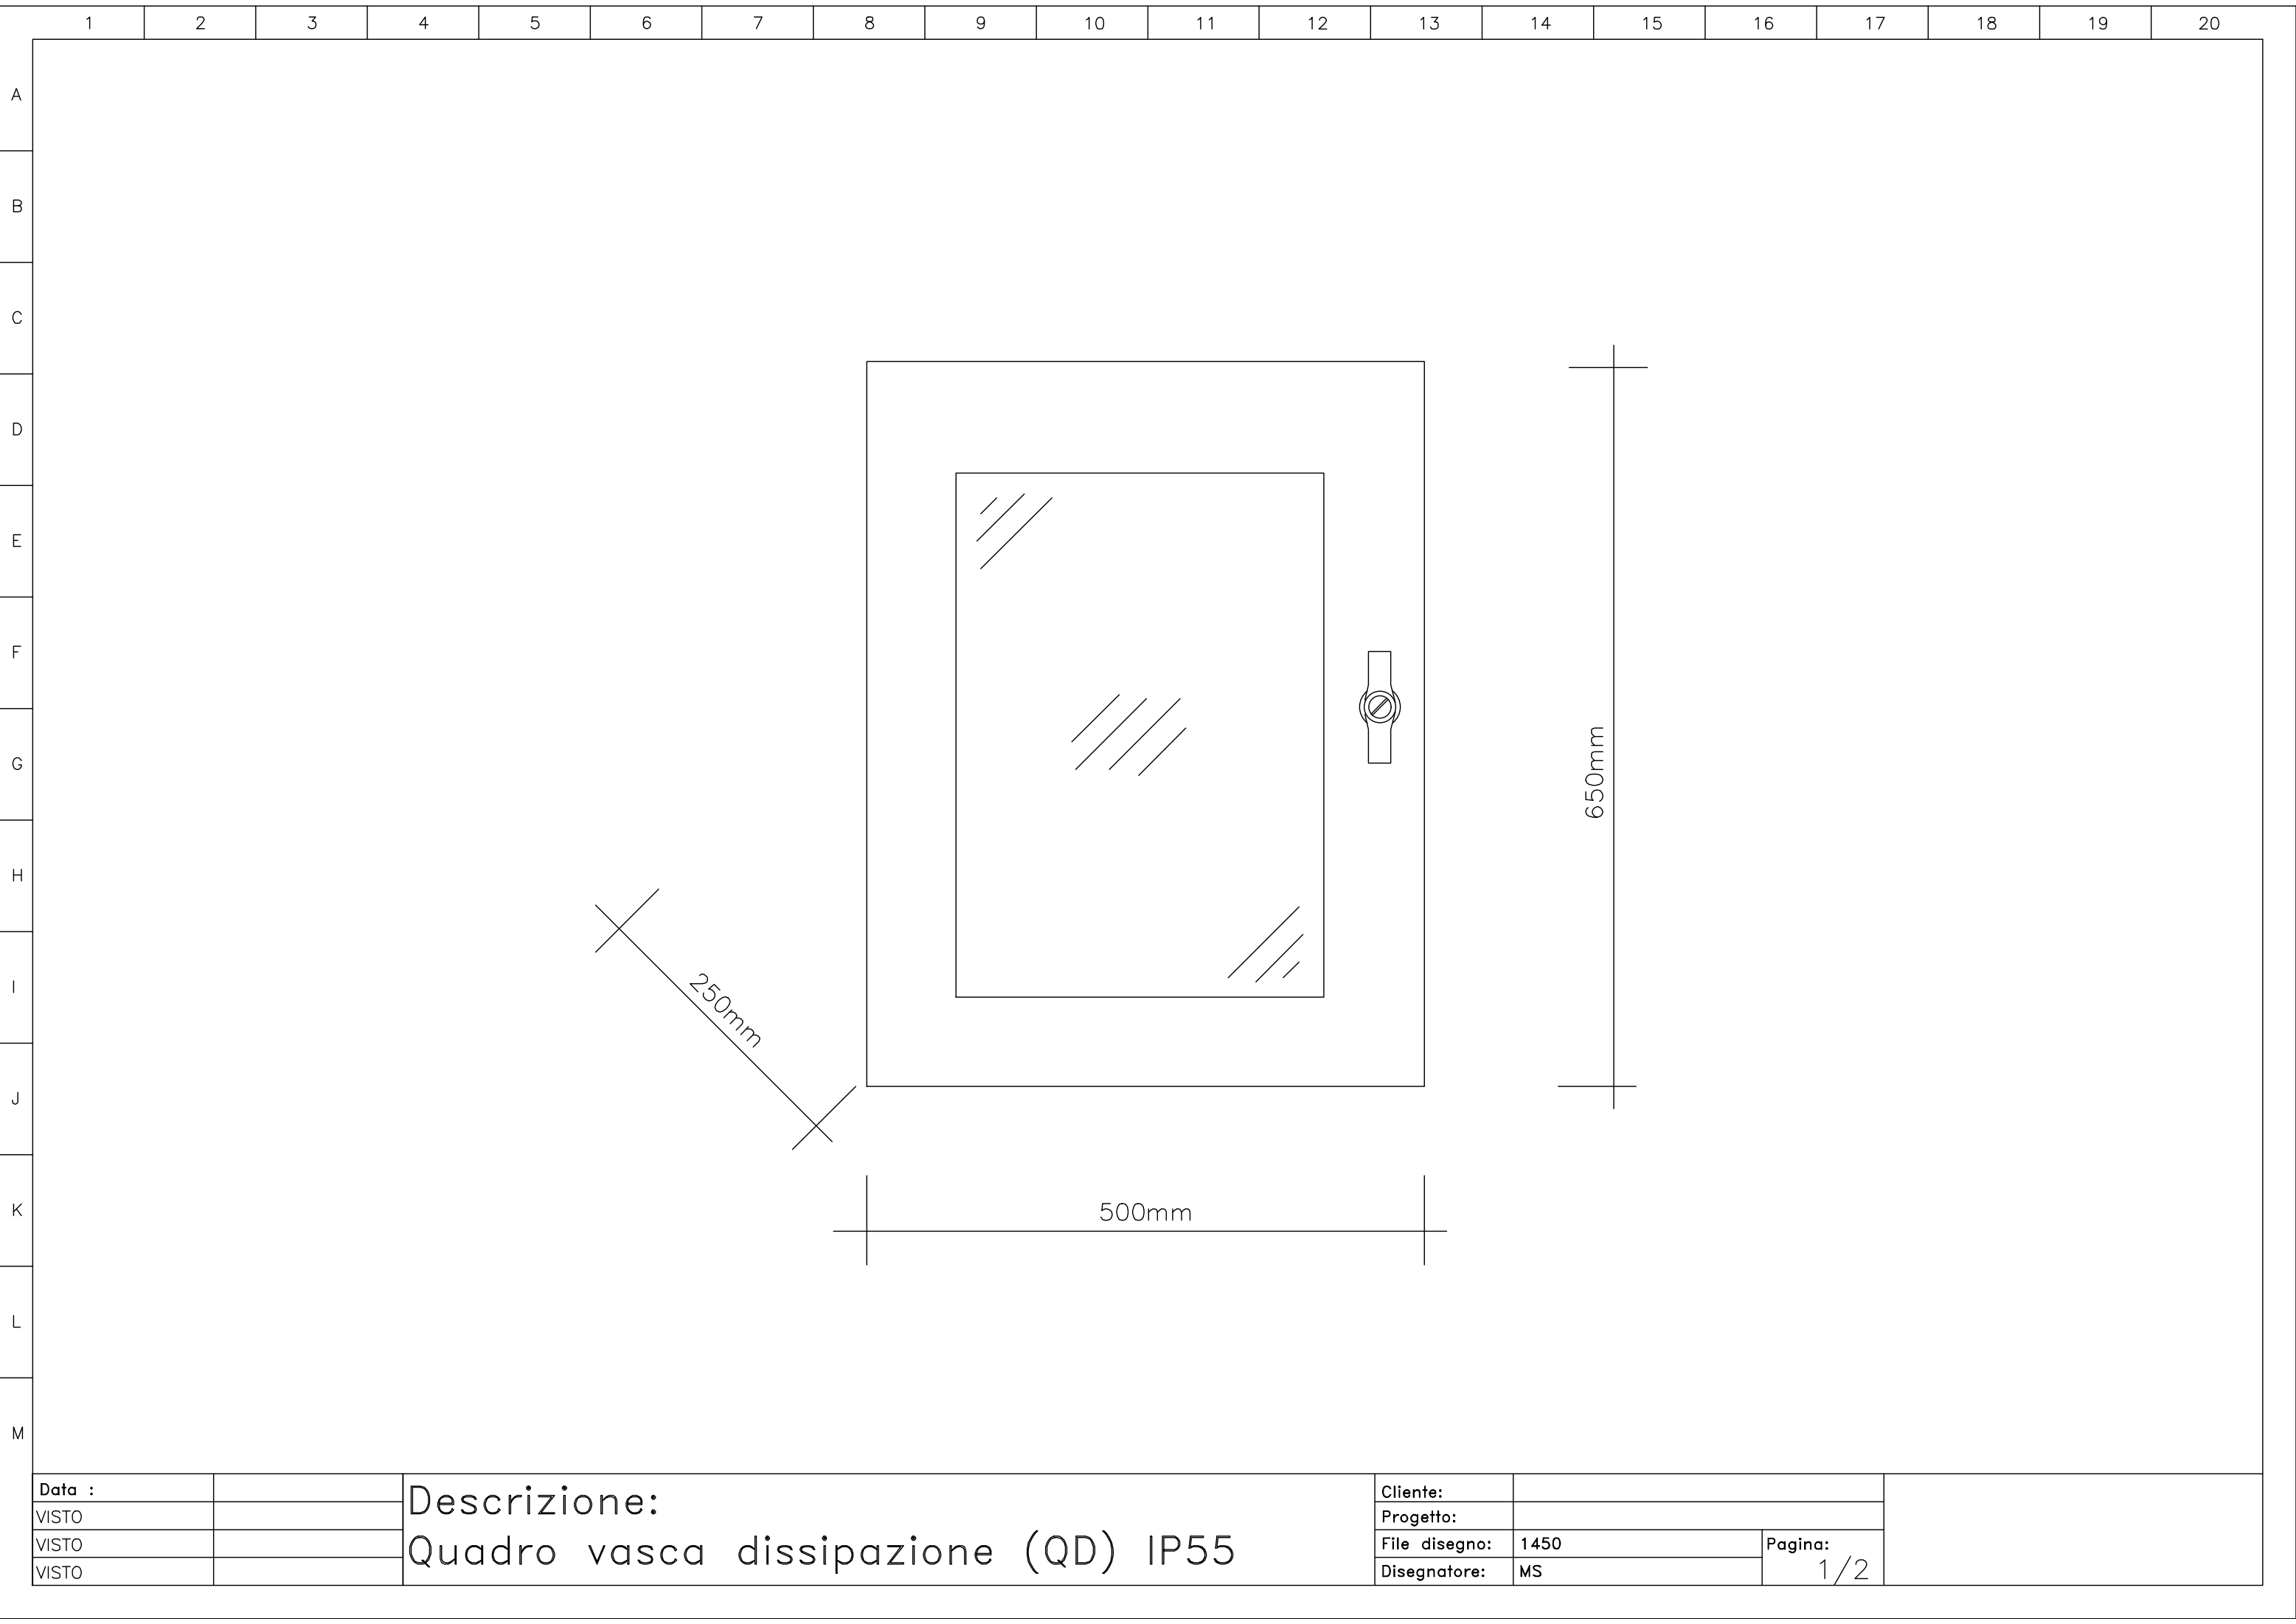



Data :	
VISTO	
VISTO	
VISTO	

Descrizione:
Quadro vasca dissipazione (QD) IP55


Cliente:		
Progetto:		
File disegno:	1450	Pagina: 1/2
Disegnatore:	MS	

--

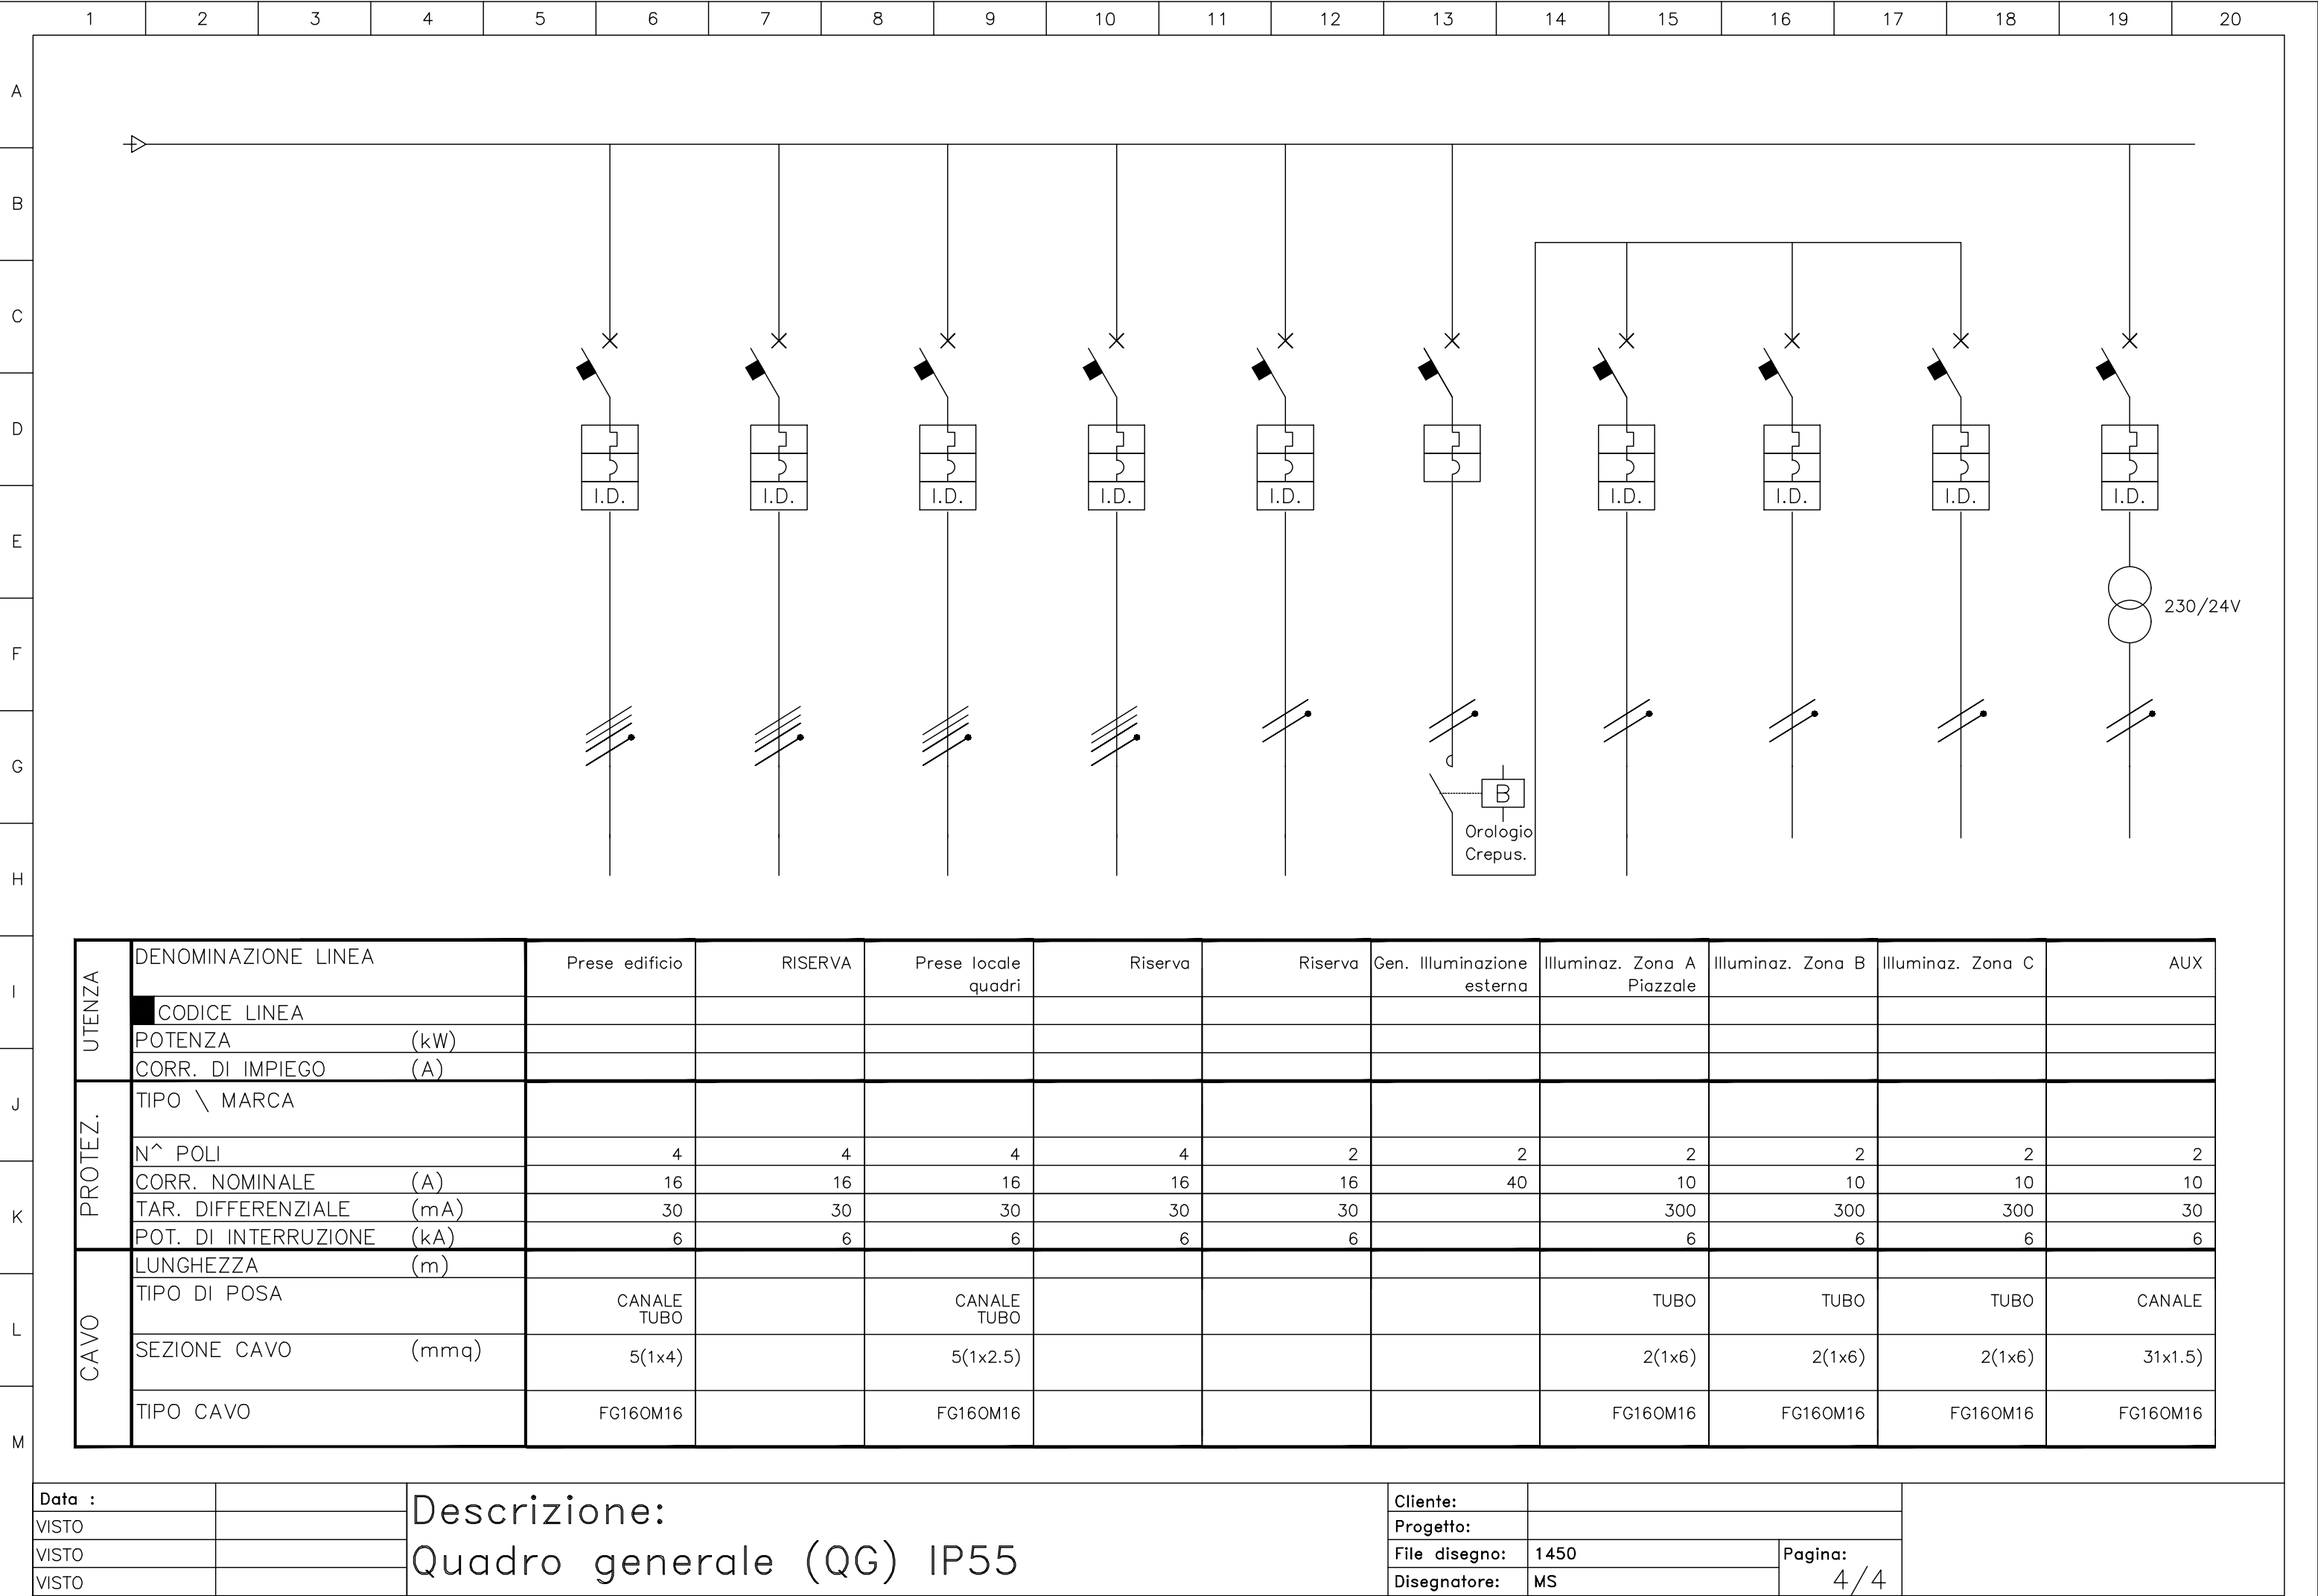





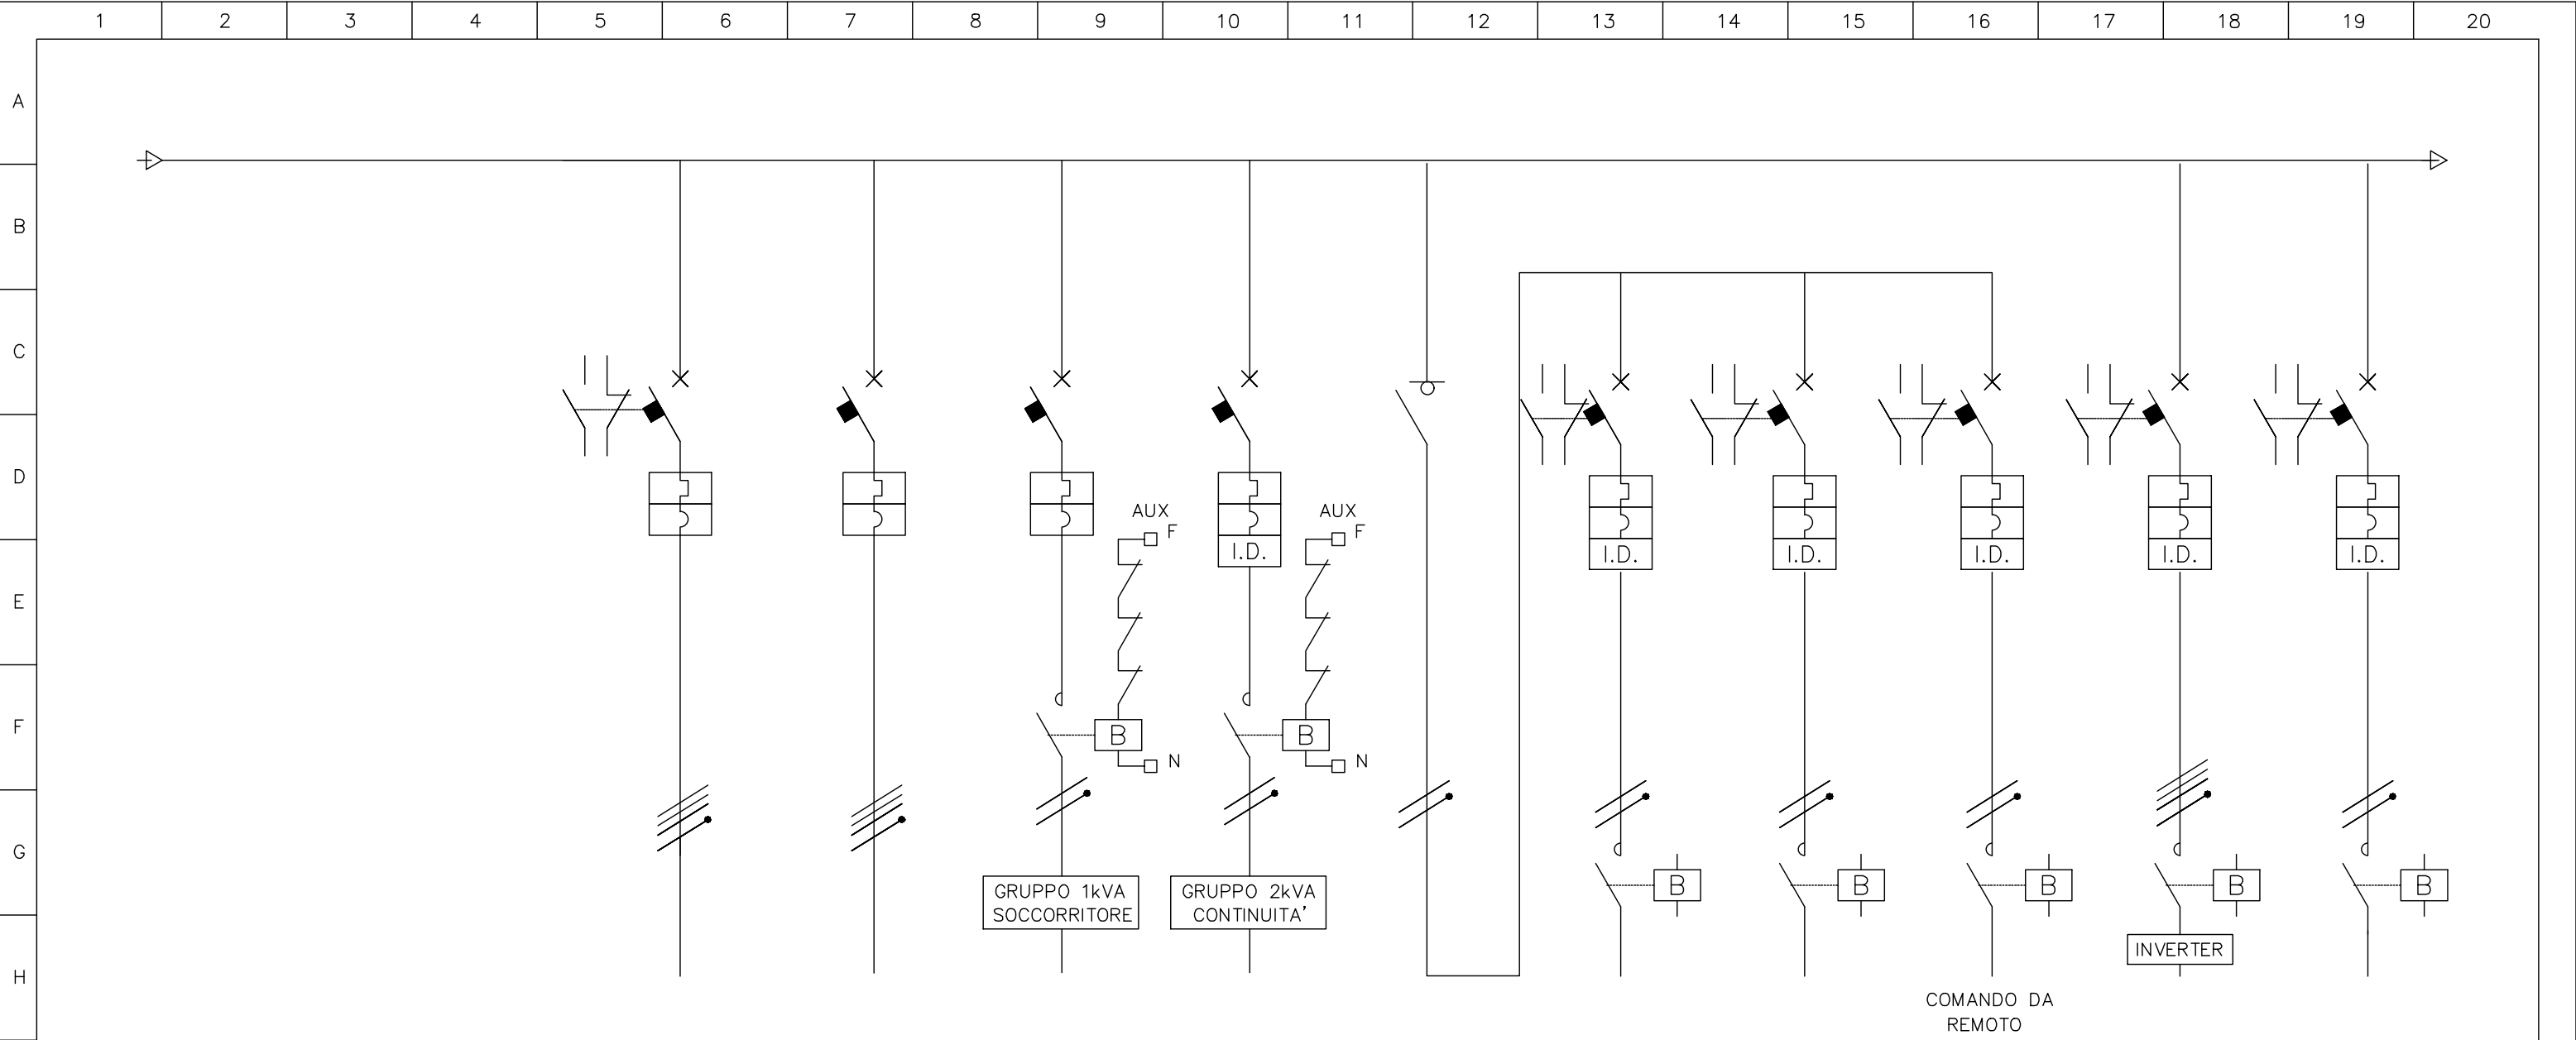


UTENZA	DENOMINAZIONE LINEA	Quadro QD Vasca dissipaz.	Quadro QCM Valvole Mororizz.	Gruppo soccorritore	Gruppo continuità Rack dati	Generale Luci	Luci edificio	Luci locale quadri	Luci Tunnel	Aspirazione microtannoling	Pompa di sentina
	CODICE LINEA										
	POTENZA (kW)						1			1.1	0.25
	CORR. DI IMPIEGO (A)										
PROTEZ.	TIPO \ MARCA										
	N^ POLI	4	4	2	2	2	2	2	2	4	2
	CORR. NOMINALE (A)	16	25	16	16	25	16	10	16	16	10
	TAR. DIFFERENZIALE (mA)				30		30	30	30	500	500
	POT. DI INTERRUZIONE (kA)	6	6	6	6		6	6	6	6	6
CAVO	LUNGHEZZA (m)										
	TIPO DI POSA	CANALE	CANALE	CANALE TUBO	CANALE TUBO		CANALE TUBO	CANALE TUBO	CANALE TUBO	CANALE TUBO	CANALE TUBO
	SEZIONE CAVO (mmq)	5(1x4)	5(1x10)	3(1x4)	3(1x4)		2(1x2.5)	2(1x1.5)	2(1x2.5)	5(1x2.5)	3(1x1.5)
	TIPO CAVO	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16		FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16

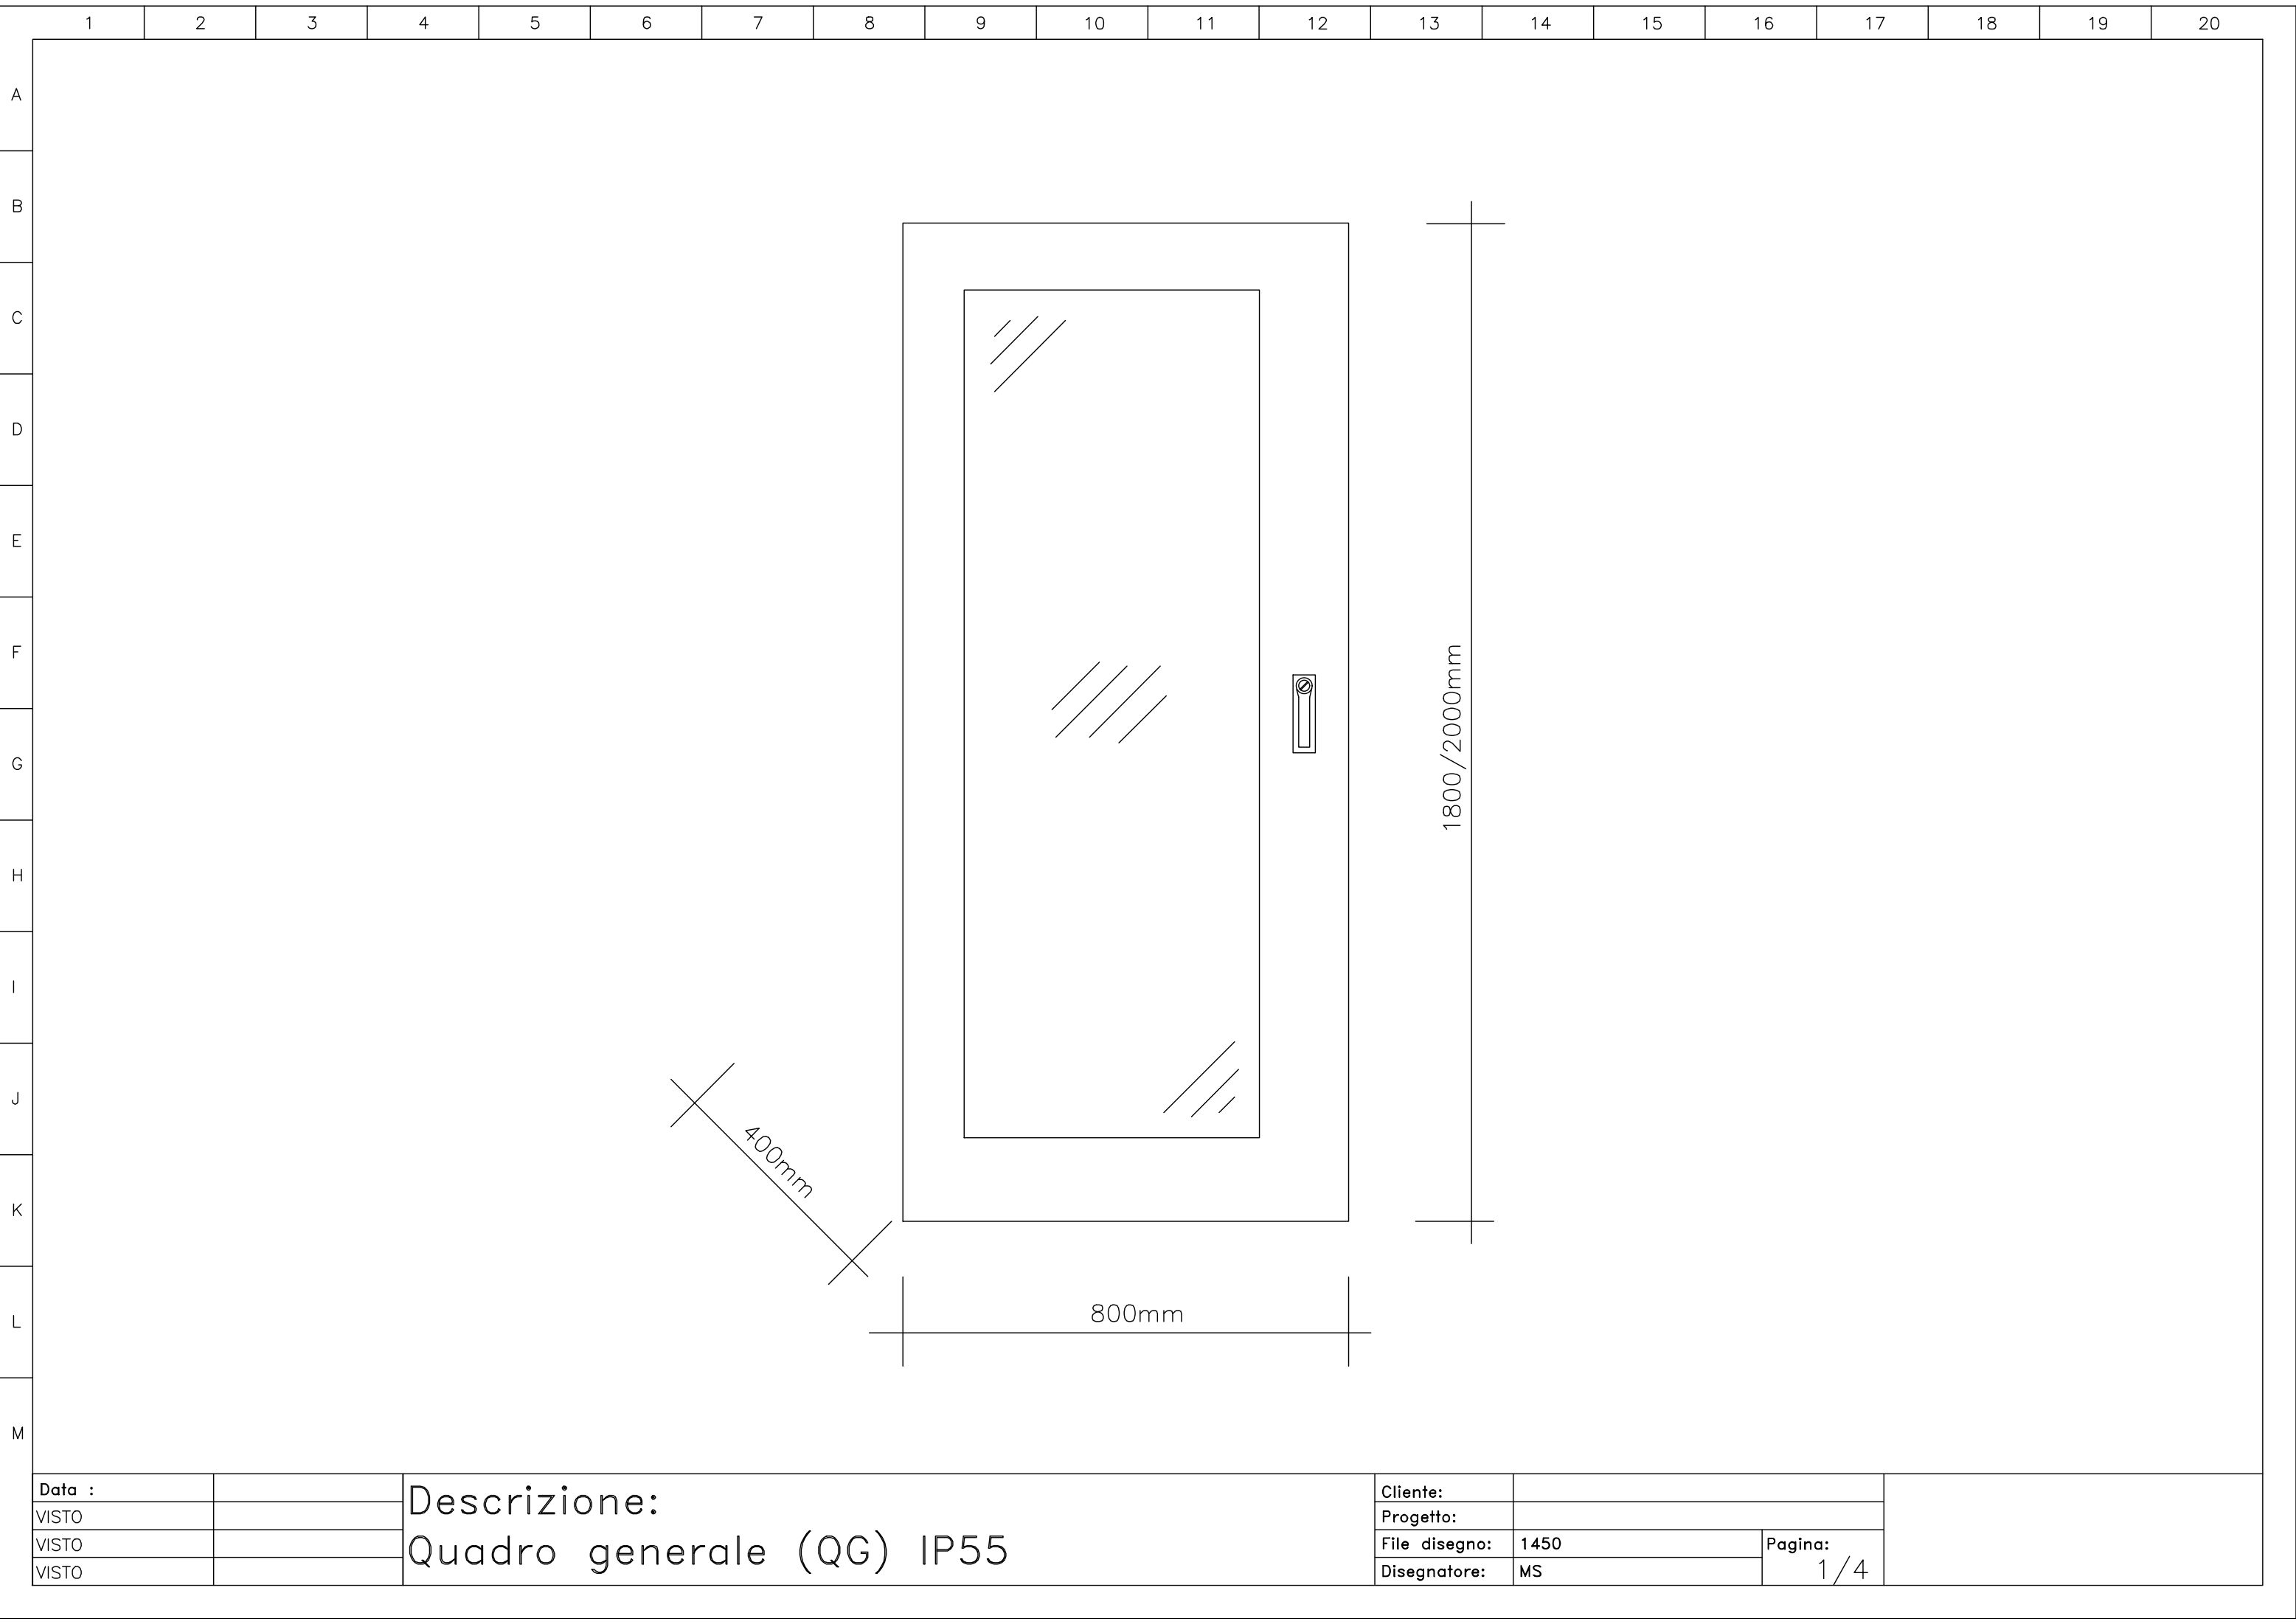

Data :		Descrizione: Quadro generale (QG) IP55	Cliente:				
VISTO			Progetto:				
VISTO			File disegno:	1450	Pagina:		
VISTO			Disegnatore:	MS	1 / 4		

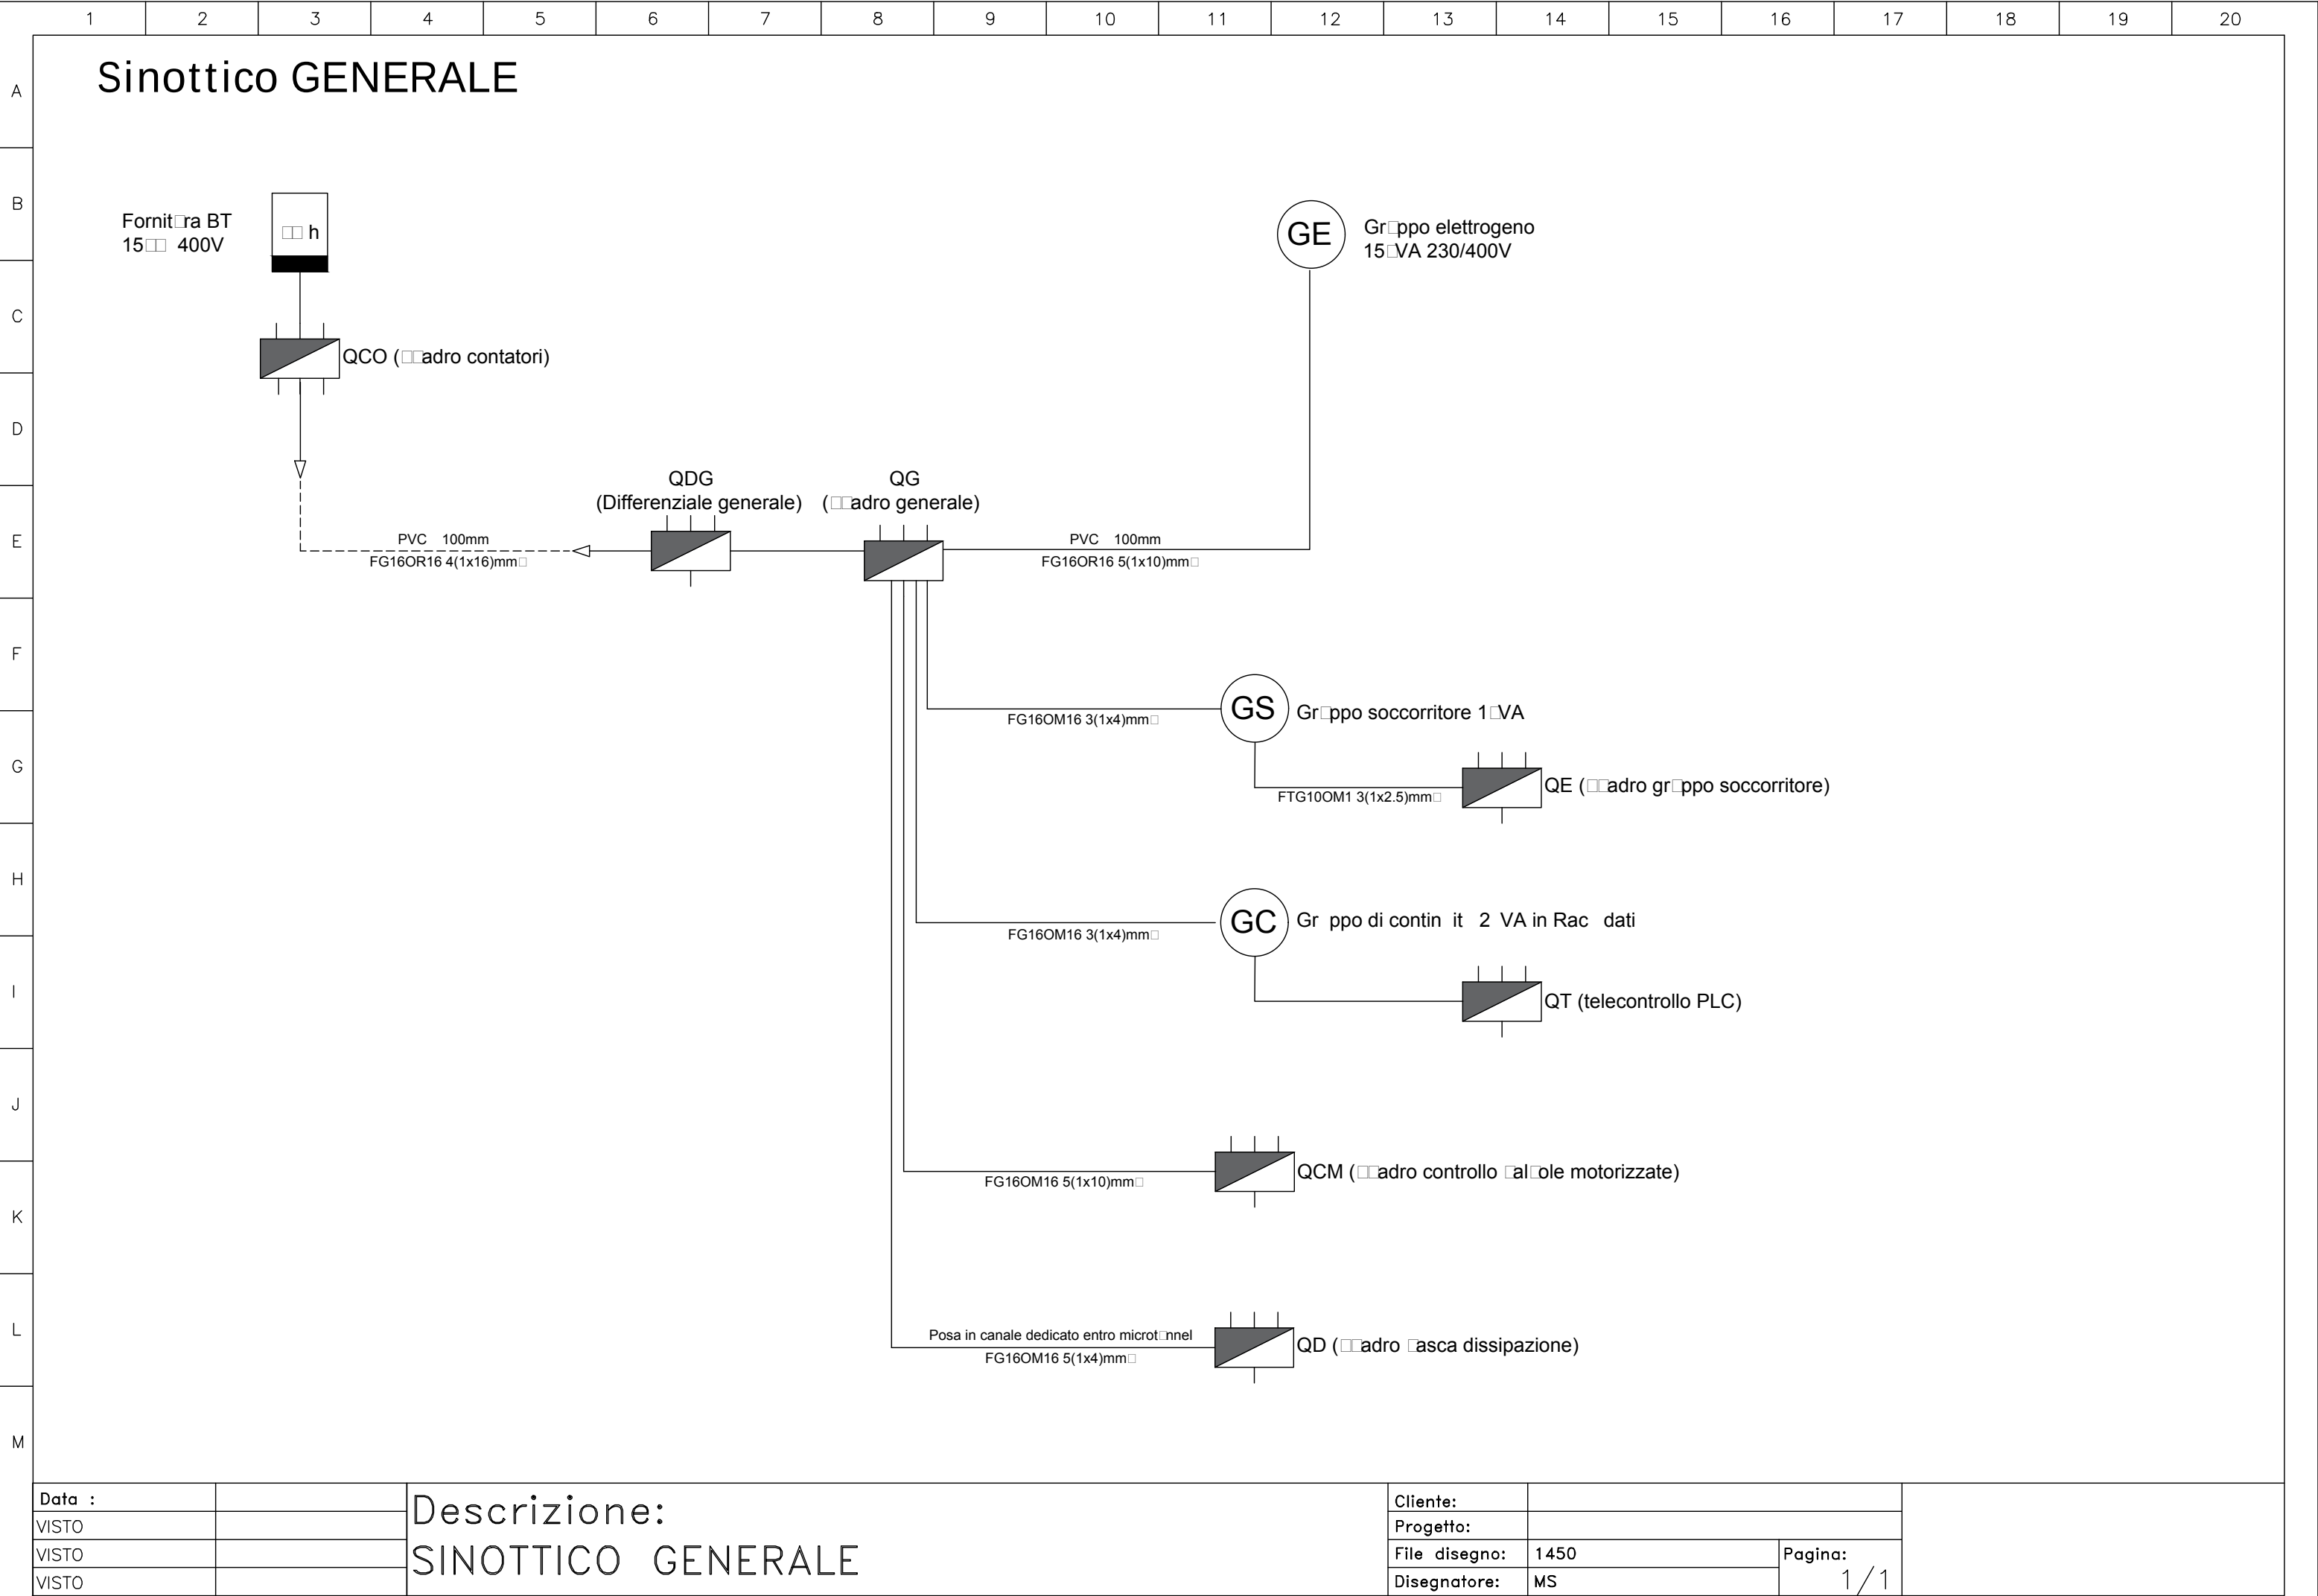

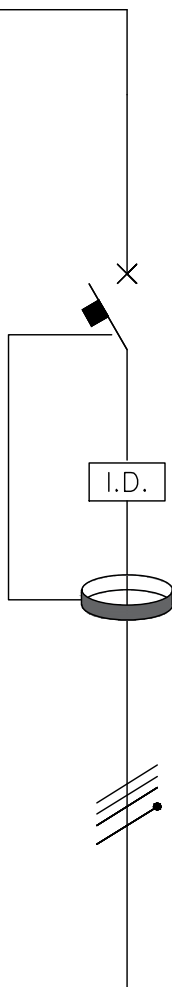

UTENZA	DENOMINAZIONE LINEA	Differenziale Generale
	CODICE LINEA	
	POTENZA (kW)	
	CORR. DI IMPIEGO (A)	
PROTEZ.	TIPO \ MARCA	Reg.0.03-1/1-3s. 6
	N^ POLI	
	CORR. NOMINALE (A)	
	TAR. DIFFERENZIALE (mA)	
	POT. DI INTERRUZIONE (kA)	
CAVO	LUNGHEZZA (m)	Cavidotto Canale 4(1x16) FG160R16
	TIPO DI POSA	
	SEZIONE CAVO (mmq)	
	TIPO CAVO	

Data :		Descrizione: Quadro Differenziale Generale (QDG) IP55	Cliente:			
VISTO			Progetto:			
VISTO			File disegno:	1450	Pagina:	
VISTO			Disegnatore:	MS	1 / 1	