
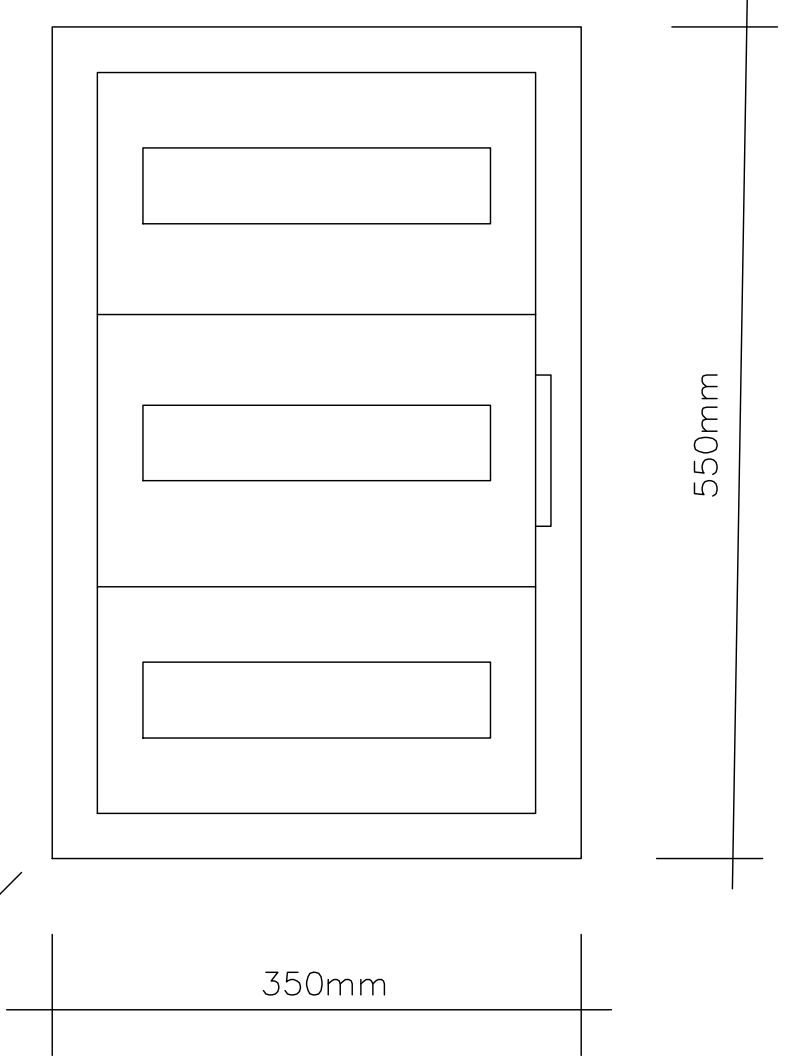
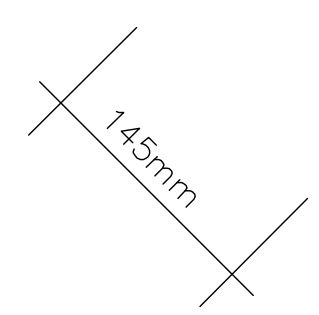


CONSORZIO BEALEROTTO MUSSI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO associato al Consorzio di irrigazione di II° grado del Pesio																					
PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI NEL SETTORE IDRICO Legge n 205/2017 art. 1 comma 523 CODICE INTERVENTO: 526/4 CUP: D82B17000680001 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE DELLE AREE IRRIGUE SOTTESE ALL'INVASO PIANFEI, VOLTI AL RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE, NEI COMUNI DI PIANFEI E CHIUSA PESIO																					
L'UFFICIO TECNICO CONSORTILE:  CONSORZIO DEL PESIO Consorzio di irrigazione di II° grado 12084 MONDOVI - Via G. B. Cottolengo, 13 Tel. +39(0174)42724 - email : info@consorziodelpesio.it pec : posta@pec.consorziodelpesio.it CONSORZIO IRRIGUO COMPRENSORIO VALLI ELLERO, CORSAGLIA, CASOTTO Consorzio di irrigazione di II° grado 12084 MONDOVI - Via G. B. Cottolengo, 13 Tel. +39(0174)42724 - email : el.cor.ca@tiscali.it / pec : elcorca@pec.it  ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 28100 NOVARA - Via Negroni, 7 Tel. +39(0321)675211 - Fax +39(0321)398458 email : estsesia.pec@legalmail.it  CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE 13100 VERCELLI - Via Fratelli Bandiera, 16 Tel. +39(0161)283811 - Fax +39(0161)257425 email : segreteria@consorziobaraggia.it  STECI s.r.l. SOCIETA' DI INGEGNERIA 13100 VERCELLI - C.so Libertà , 162 Tel. +39(0161)215335 - Fax +39(0161)259070 email : info@stecisrl.it / pec : steci@pec.stecisrl.it (Dott. Ing. Domenico CASTELLI)	DIGA DI PIANFEI (Arch. SND N. 906/229)		DATA GENNAIO 2020																		
	SERIE: ELABORATI GRAFICI		AGGIORNAMENTO																		
	ELABORATO: IMPIANTO ELETTRICO QUADRI ELETTRICI		TAVOLA N° 3E																		
			SCALA DISEGNO -																		
ATTIVITÀ SPECIALISTICHE:  STUDIO AGOSTINO ingegneria v.le Duca D'Aosta 53 13011 BORGOSesia VC tel/fax 0163.22157 cel 335.6247243 studio.ing.agostino@gmail.com		PROGETTO ESECUTIVO		PRATICA: 10459E																	
				FILE: 10459E-03E																	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA FASE PROGETTUALE: (Dott. Ing. Massimo DEL GAUDIO)		<table><tr><td>MODIFICHE</td><td>Aggiornamento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CONTROLLO</td><td></td><td>OPERATORE</td><td>CONTROLLO</td><td>APPROVAZIONE</td></tr><tr><td></td><td>Firma</td><td>SA</td><td>SA</td><td>DC</td></tr></table>					MODIFICHE	Aggiornamento				CONTROLLO		OPERATORE	CONTROLLO	APPROVAZIONE		Firma	SA	SA	DC
		MODIFICHE	Aggiornamento																		
		CONTROLLO		OPERATORE	CONTROLLO	APPROVAZIONE															
	Firma	SA	SA	DC																	

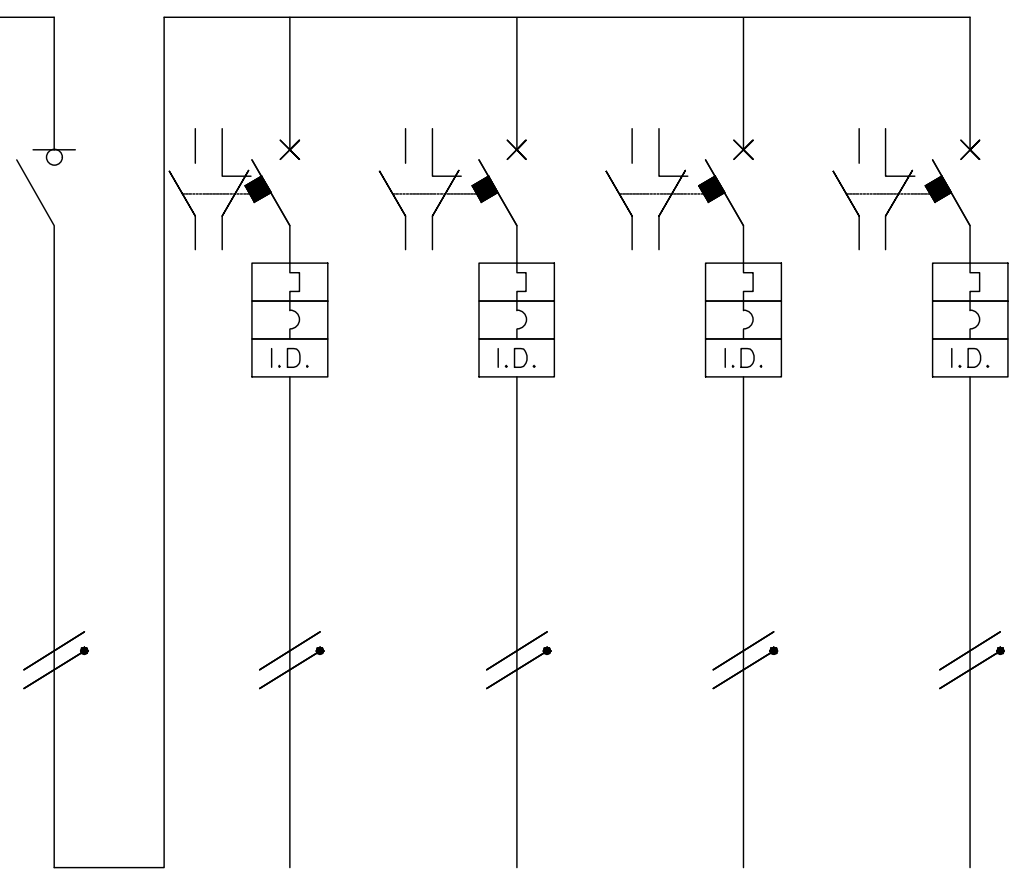

UTENZA	DENOMINAZIONE LINEA	Generale	Luci Sicurezza locale quadri	Luci Sicurezza edificio	Luci Sicurezza tunnel 1	Luci Sicurezza tunnel 2
	CODICE LINEA					
	POTENZA (kW)					
	CORR. DI IMPIEGO (A)					
PROTEZ.	TIPO \ MARCA					
	N^ POLI	2	2	2	2	2
	CORR. NOMINALE (A)	25	10	10	16	16
	TAR. DIFFERENZIALE (mA)		500	500	500	500
	POT. DI INTERRUZIONE (kA)		6	6	6	6
CAVO	LUNGHEZZA (m)					
	TIPO DI POSA		CANALE TUBO	CANALE TUBO	CANALE TUBO	CANALE TUBO
	SEZIONE CAVO (mmq)	3(1x2.5)	2(1x1.5)	2(1x1.5)	2(1x2.5)	2(1x2.5)
	TIPO CAVO	FTG100M1	FTG100M1	FTG100M1	FTG100M1	FTG100M1

Data :		Descrizione: Quadro Gruppo Soccorritore (QE) IP55	Cliente:			
VISTO			Progetto:			
VISTO			File disegno:	1450	Pagina: 1 / 1	
VISTO			Disegnatore:	MS		

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


18


19

20

UTENZA	DENOMINAZIONE LINEA	Valvola	Misuratore portata	Misuratore portata	AUX	RISERVA
	CODICE LINEA	Giunto	elettromagnetica	elettromagnetica		
	POTENZA (kW)		Edificio Torre	Edif. V. Dissipaz.		
	CORR. DI IMPIEGO (A)					
PROTEZ.	TIPO \ MARCA					
	N^ POLI	4			2	2
	CORR. NOMINALE (A)	10	10	10	10	16
	TAR. DIFFERENZIALE (mA)	300	300	300	30	30
	POT. DI INTERRUZIONE (kA)	6	6	6	6	6
CAVO	LUNGHEZZA (m)					
	TIPO DI POSA	CANALE TUBO	CANALE TUBO	CANALE TUBO	CANALE	
	SEZIONE CAVO (mmq)	4(1x2.5)	3(1x2.5)	3(1x2.5)	3(1x1.5)	
	TIPO CAVO	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	

Data :		Descrizione: Quadro controllo valvole motorizzate (QCM) IP55	Cliente:			
VISTO			Progetto:			
VISTO			File disegno:	1450	Pagina:	
VISTO			Disegnatore:	MS	3/3	

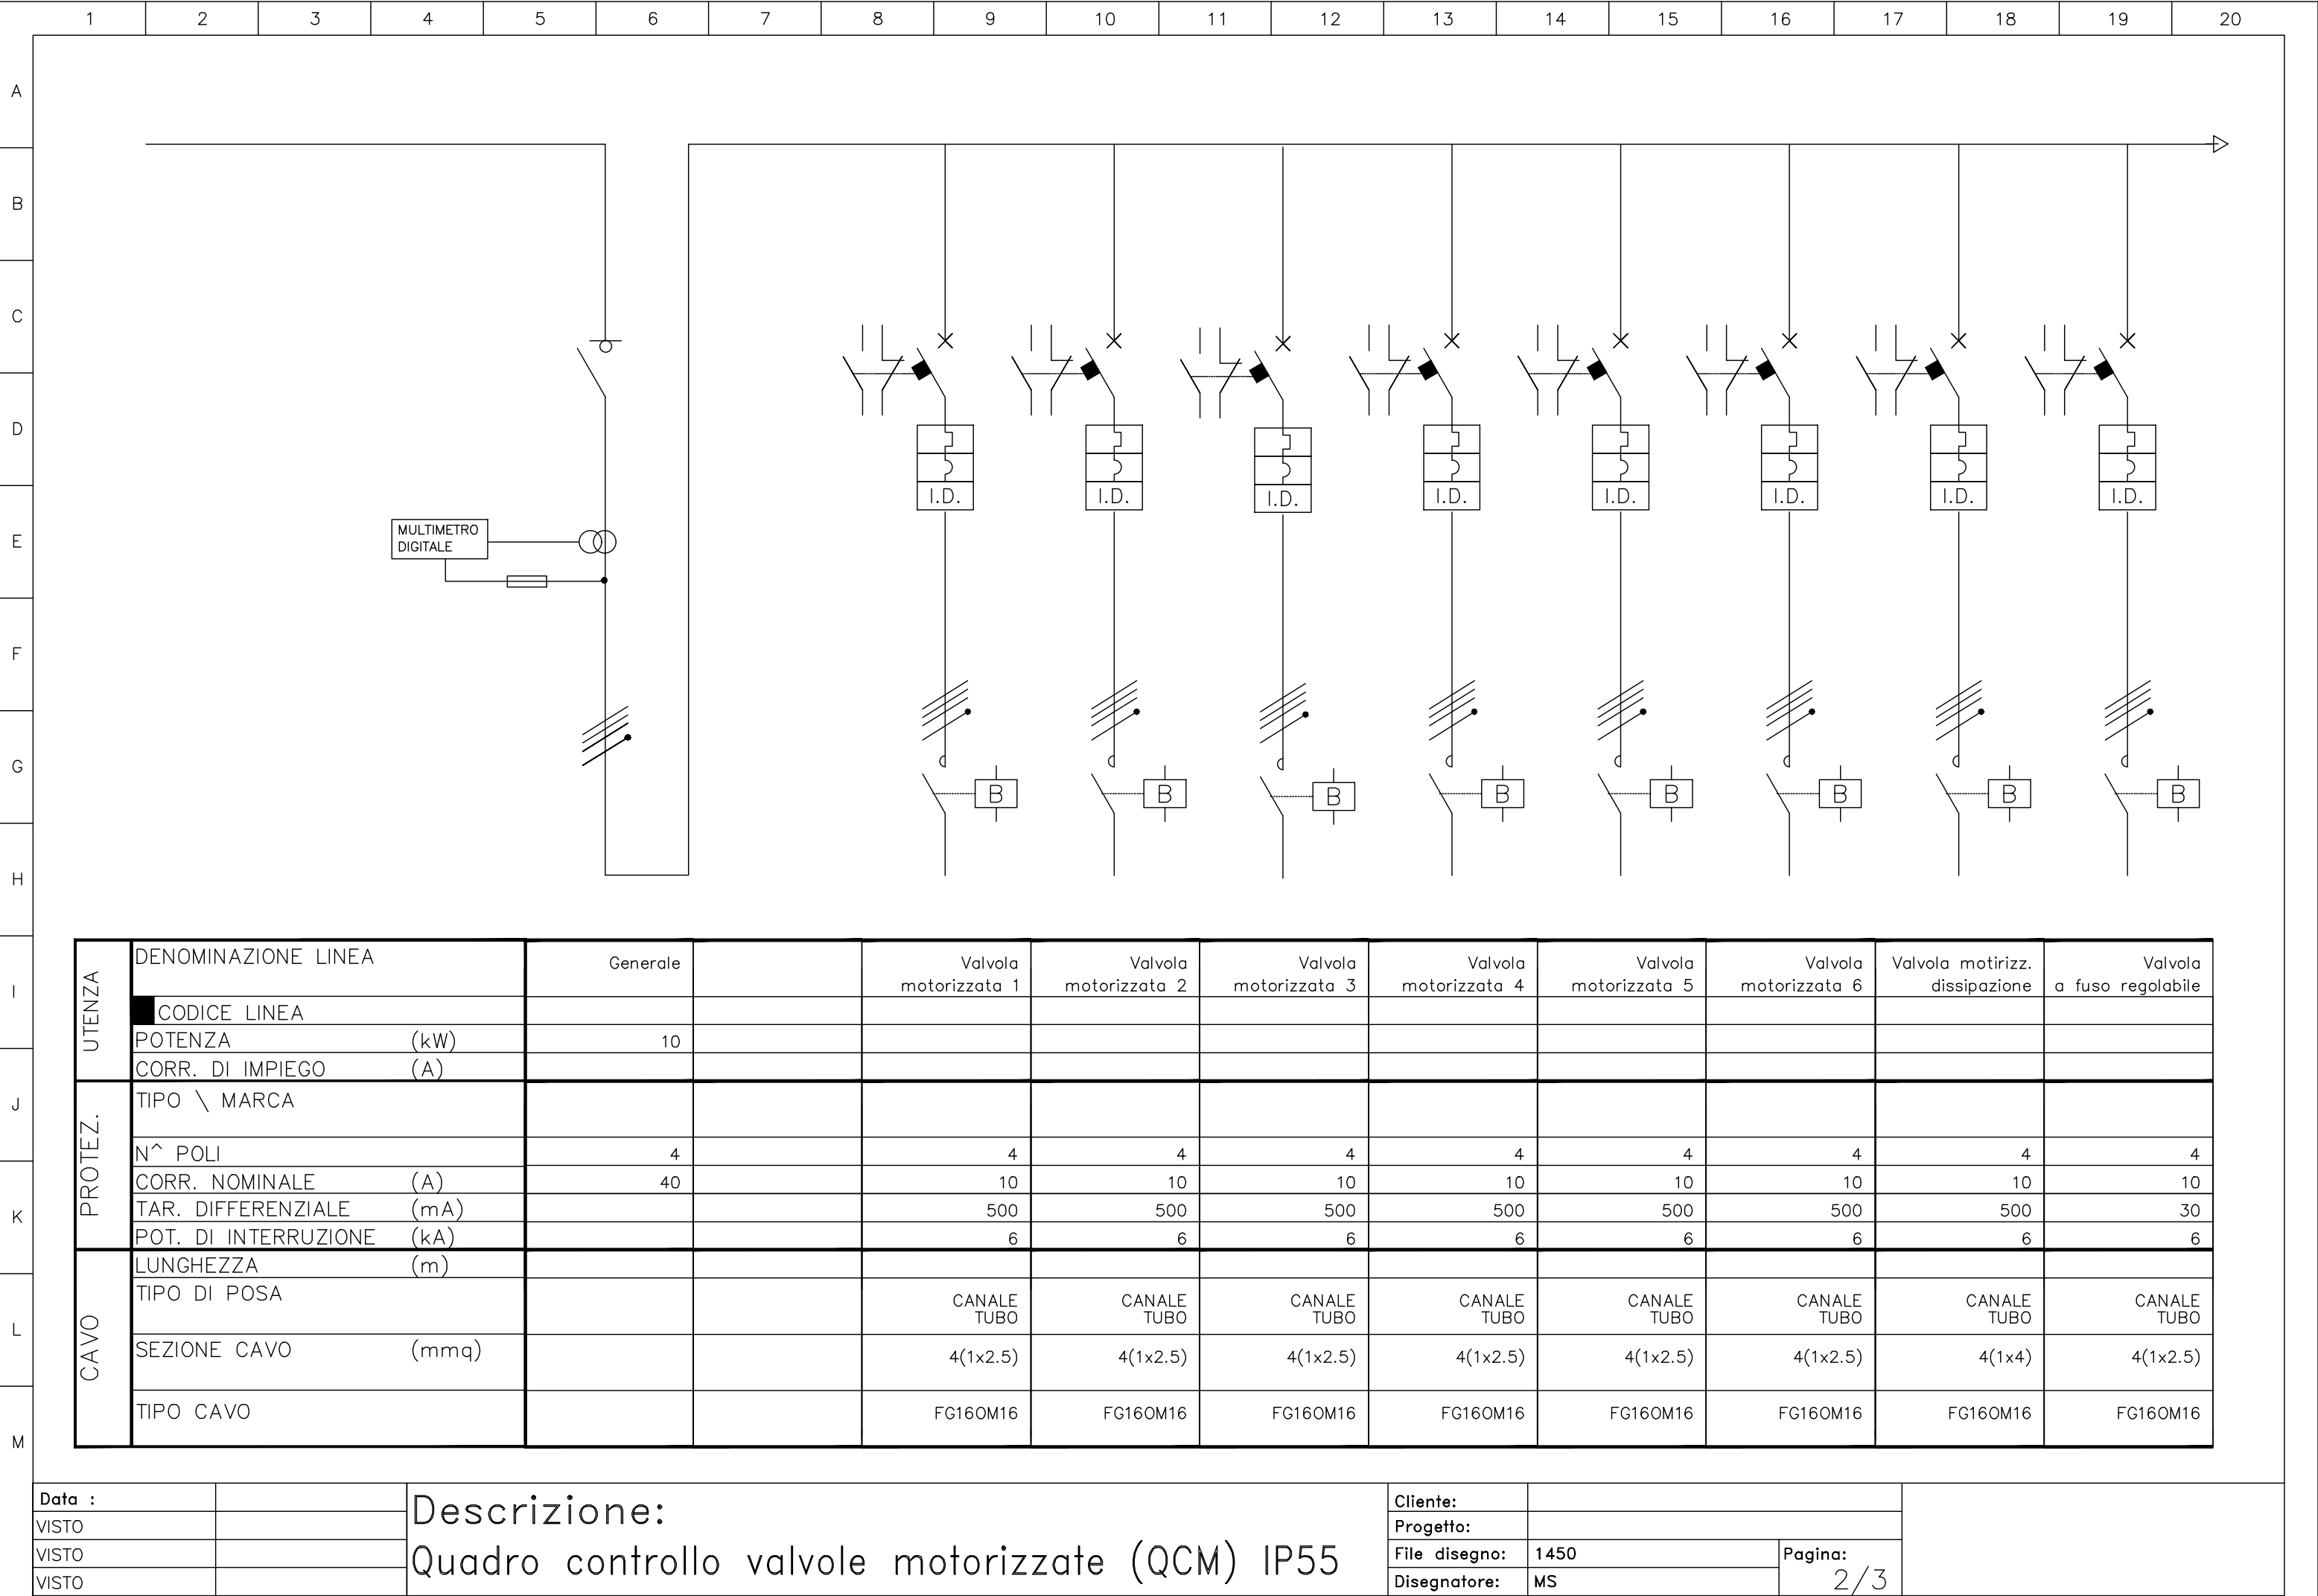

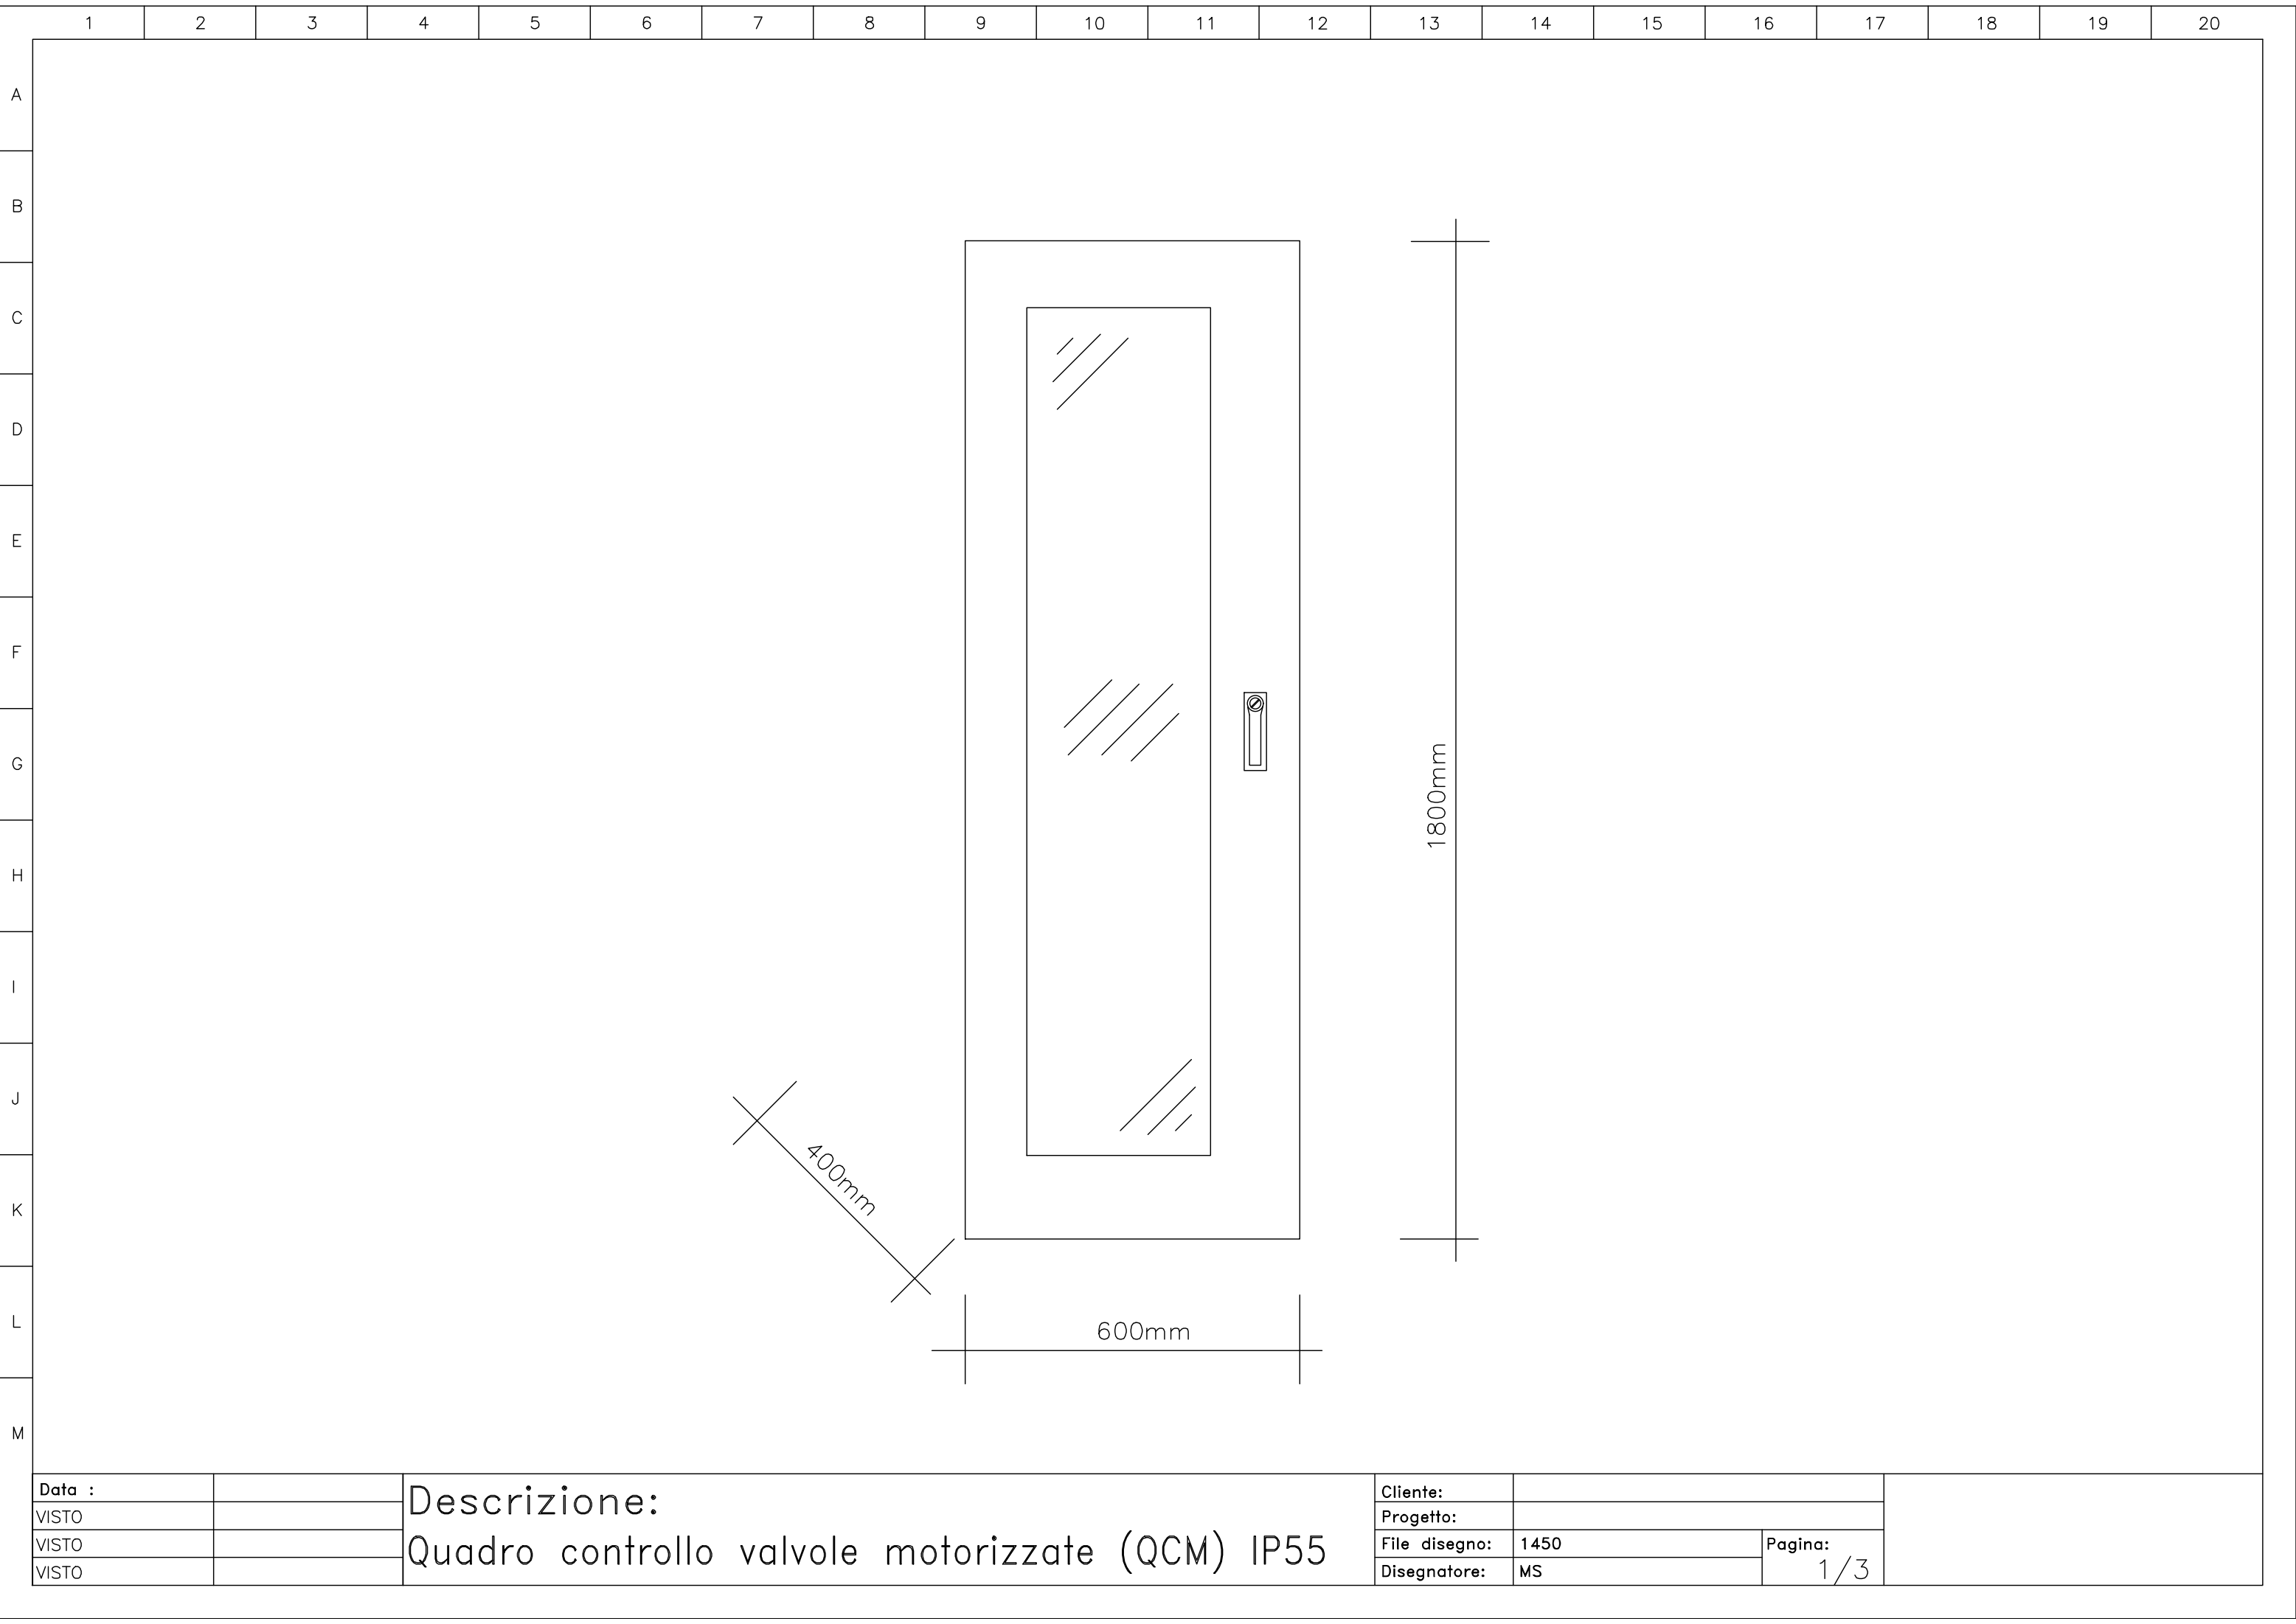

Data :		Descrizione: Quadro controllo valvole motorizzate (QCM) IP55	Cliente:				
VISTO			Progetto:				
VISTO			File disegno:	1450	Pagina:		
VISTO			Disegnatore:	MS	1/3		

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

UTENZA	DENOMINAZIONE LINEA	Generale	Prese Tunnel	Prese Locale	Luci locale	Luci esterne	Impianto allarme tunnel	Impianto antifurto porta ingresso	Impianto citofonico
	CODICE LINEA								
	POTENZA (kW)								
	CORR. DI IMPIEGO (A)								
PROTEZ.	TIPO \ MARCA								
	N^ POLI	4	4	2	2	2	2	2	2
	CORR. NOMINALE (A)	63	16	16	10	10	10	10	10
	TAR. DIFFERENZIALE (mA)		30	30	30	30	500	500	500
	POT. DI INTERRUZIONE (kA)		6	6	6	6	6	6	6
CAVO	LUNGHEZZA (m)								
	TIPO DI POSA		CANALE TUBO	CANALE TUBO	CANALE TUBO	CANALE TUBO	CANALE TUBO	CANALE TUBO	CANALE TUBO
	SEZIONE CAVO (mmq)		5(1x2.5)	3(1x2.5)	3(1x1.5)	3(1x1.5)	3(1x1.5)	3(1x1.5)	3(1x1.5)
	TIPO CAVO		FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16

Data :

VISTO

VISTO

VISTO

Descrizione:
Quadro vasca dissipazione (QD) IP55

Cliente:


Progetto:

File disegno: 1450


Disegnatore: MS


Pagina:

2/2

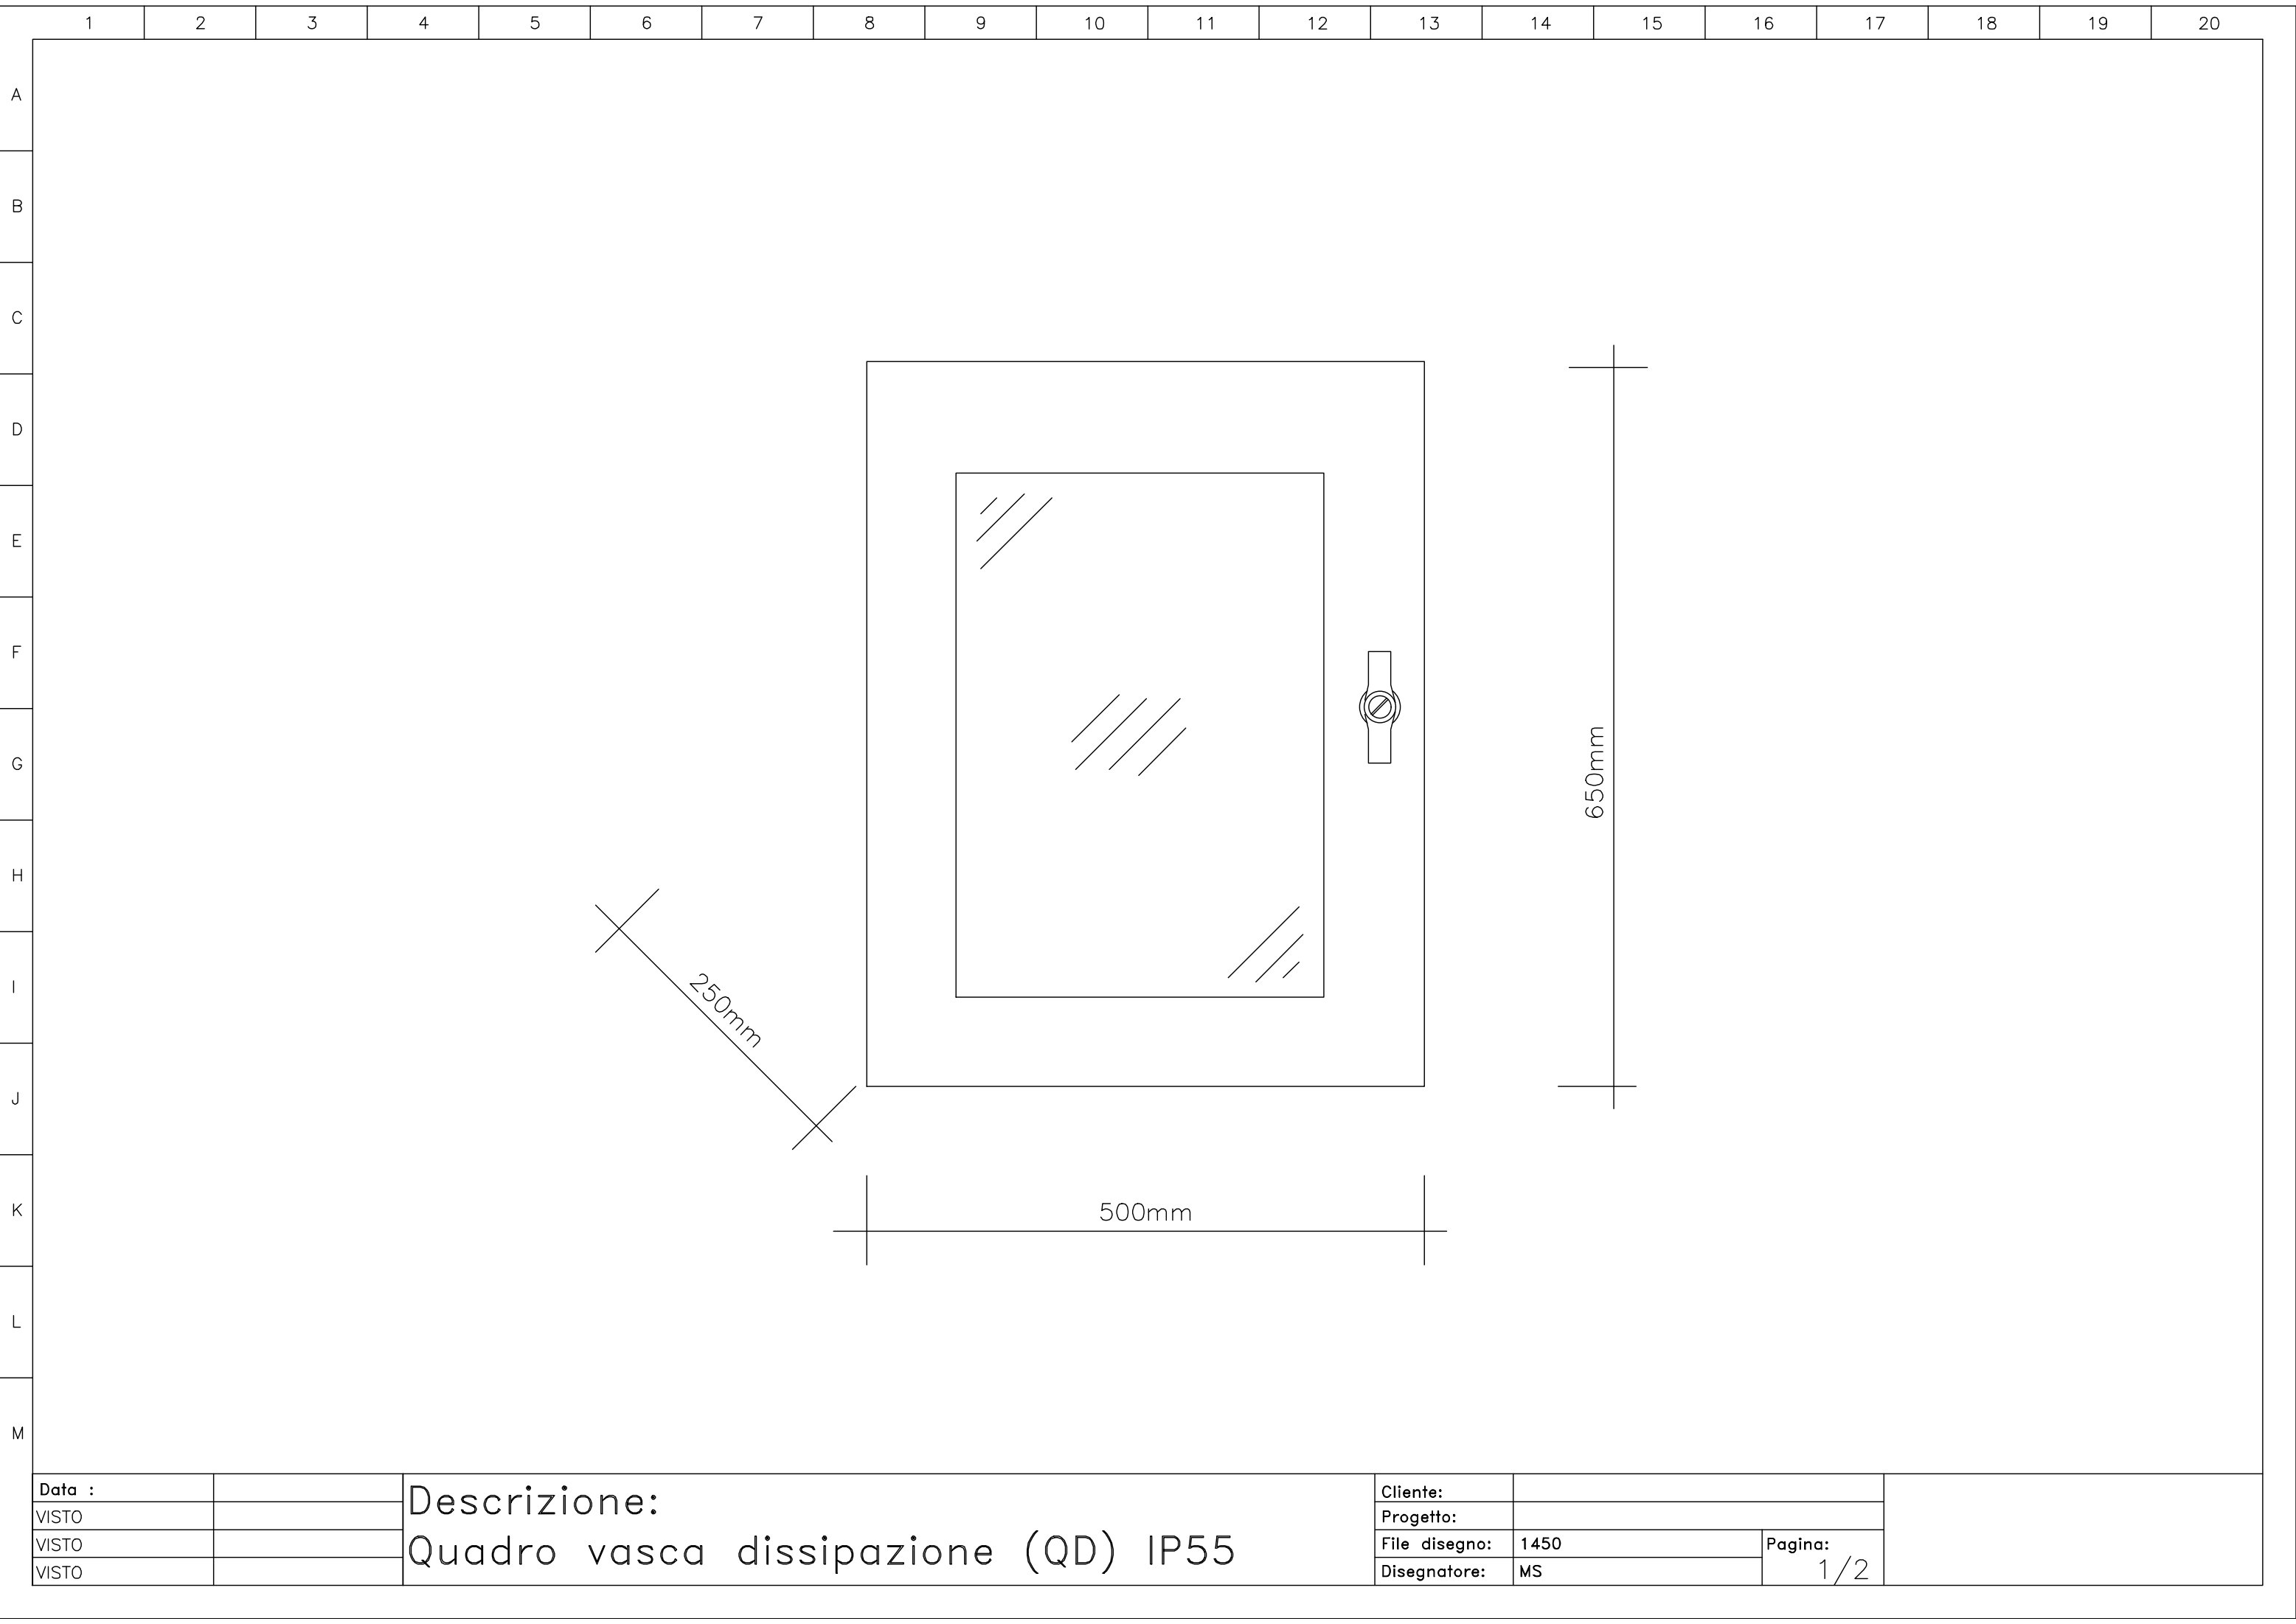


Data :		Descrizione: Quadro vasca dissipazione (QD) IP55	Cliente:				
VISTO			Progetto:				
VISTO			File disegno:	1450	Pagina:		
VISTO			Disegnatore:	MS	1/2		

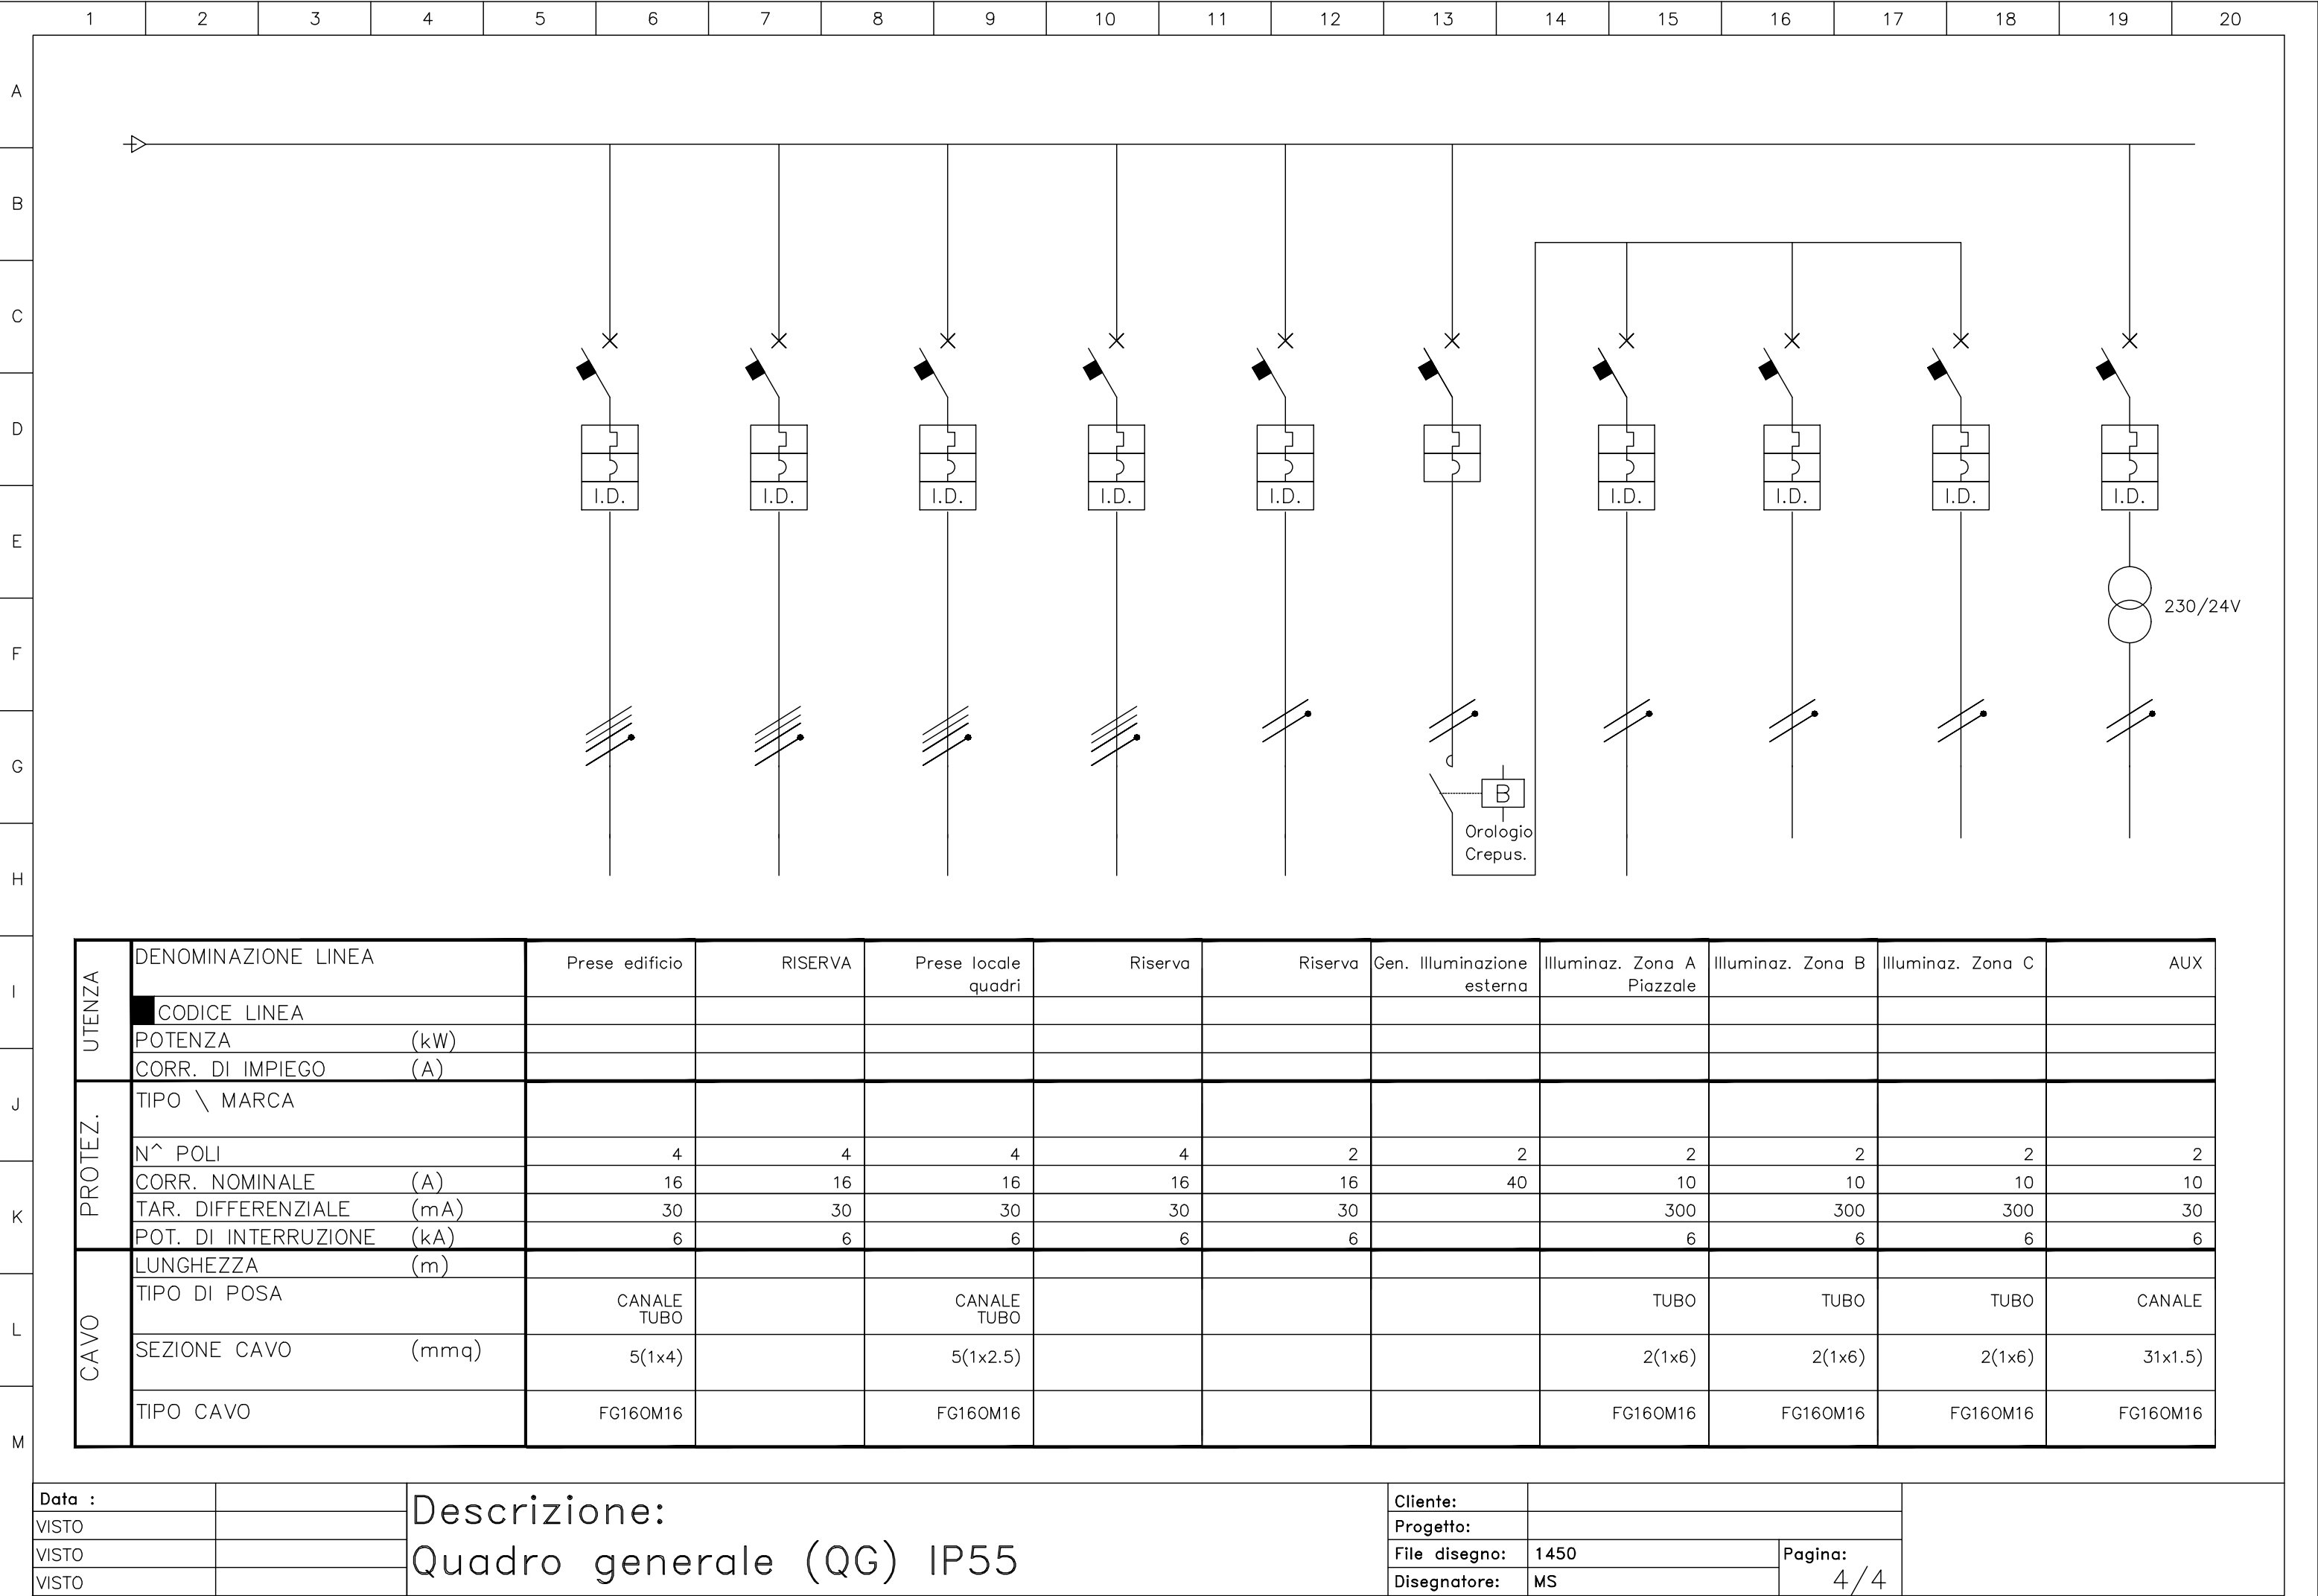


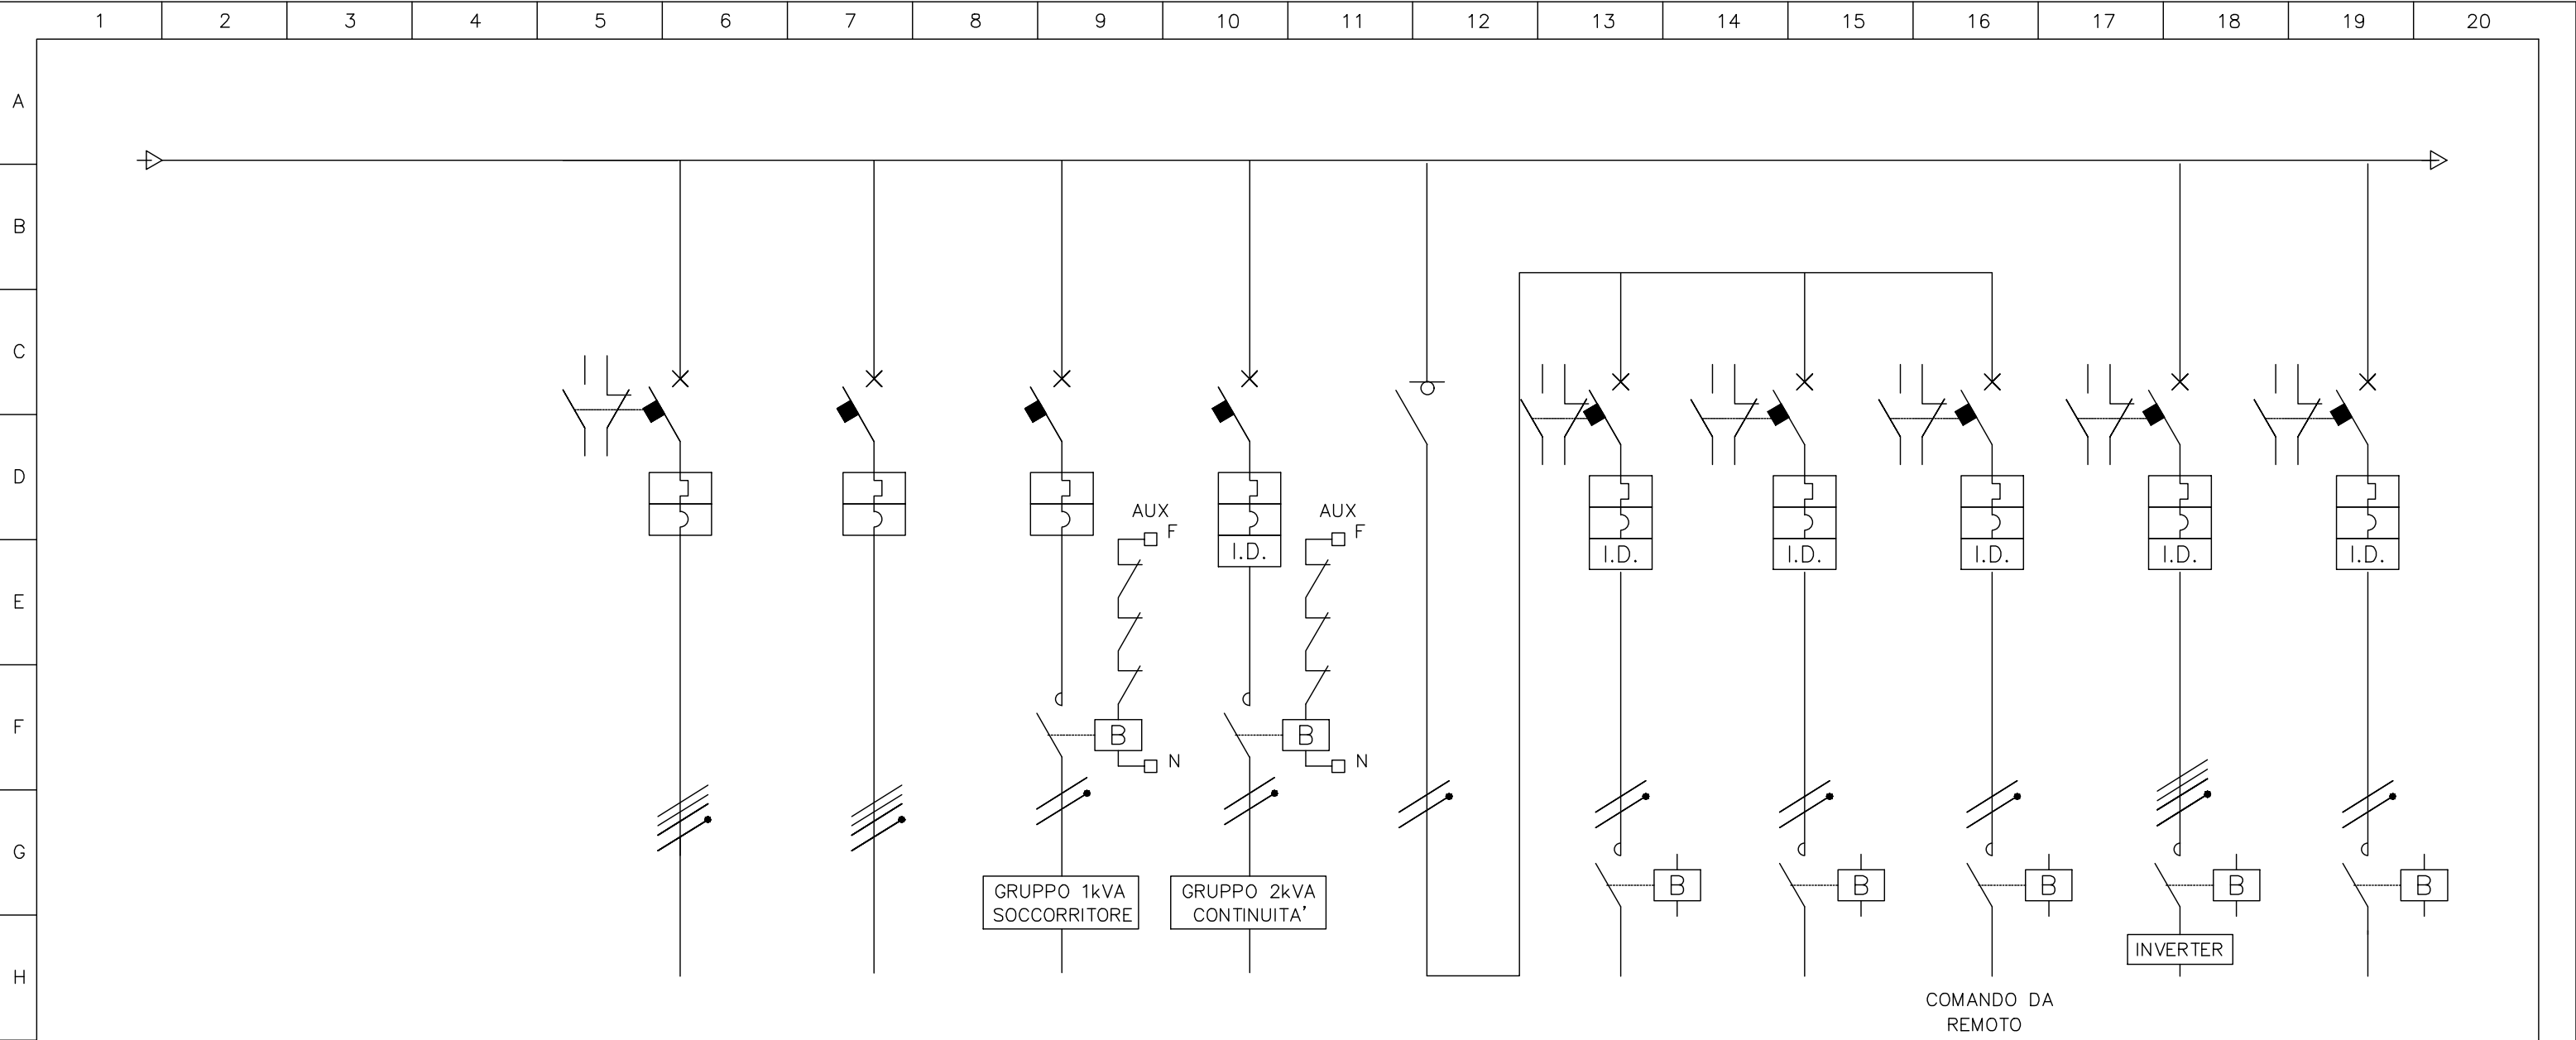

UTENZA	DENOMINAZIONE LINEA	Quadro QD Vasca dissipaz.	Quadro QCM Valvole Mororizz.	Gruppo soccorritore	Gruppo continuità Rack dati	Generale Luci	Luci edificio	Luci locale quadri	Luci Tunnel	Aspirazione microtannoling	Pompa di sentina
	CODICE LINEA										
	POTENZA (kW)						1			1.1	0.25
	CORR. DI IMPIEGO (A)										
PROTEZ.	TIPO \ MARCA										
	N^ POLI	4	4	2	2	2	2	2	2	4	2
	CORR. NOMINALE (A)	16	25	16	16	25	16	10	16	16	10
	TAR. DIFFERENZIALE (mA)				30		30	30	30	500	500
	POT. DI INTERRUZIONE (kA)	6	6	6	6		6	6	6	6	6
CAVO	LUNGHEZZA (m)										
	TIPO DI POSA	CANALE	CANALE	CANALE TUBO	CANALE TUBO		CANALE TUBO	CANALE TUBO	CANALE TUBO	CANALE TUBO	CANALE TUBO
	SEZIONE CAVO (mmq)	5(1x4)	5(1x10)	3(1x4)	3(1x4)		2(1x2.5)	2(1x1.5)	2(1x2.5)	5(1x2.5)	3(1x1.5)
	TIPO CAVO	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16		FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16

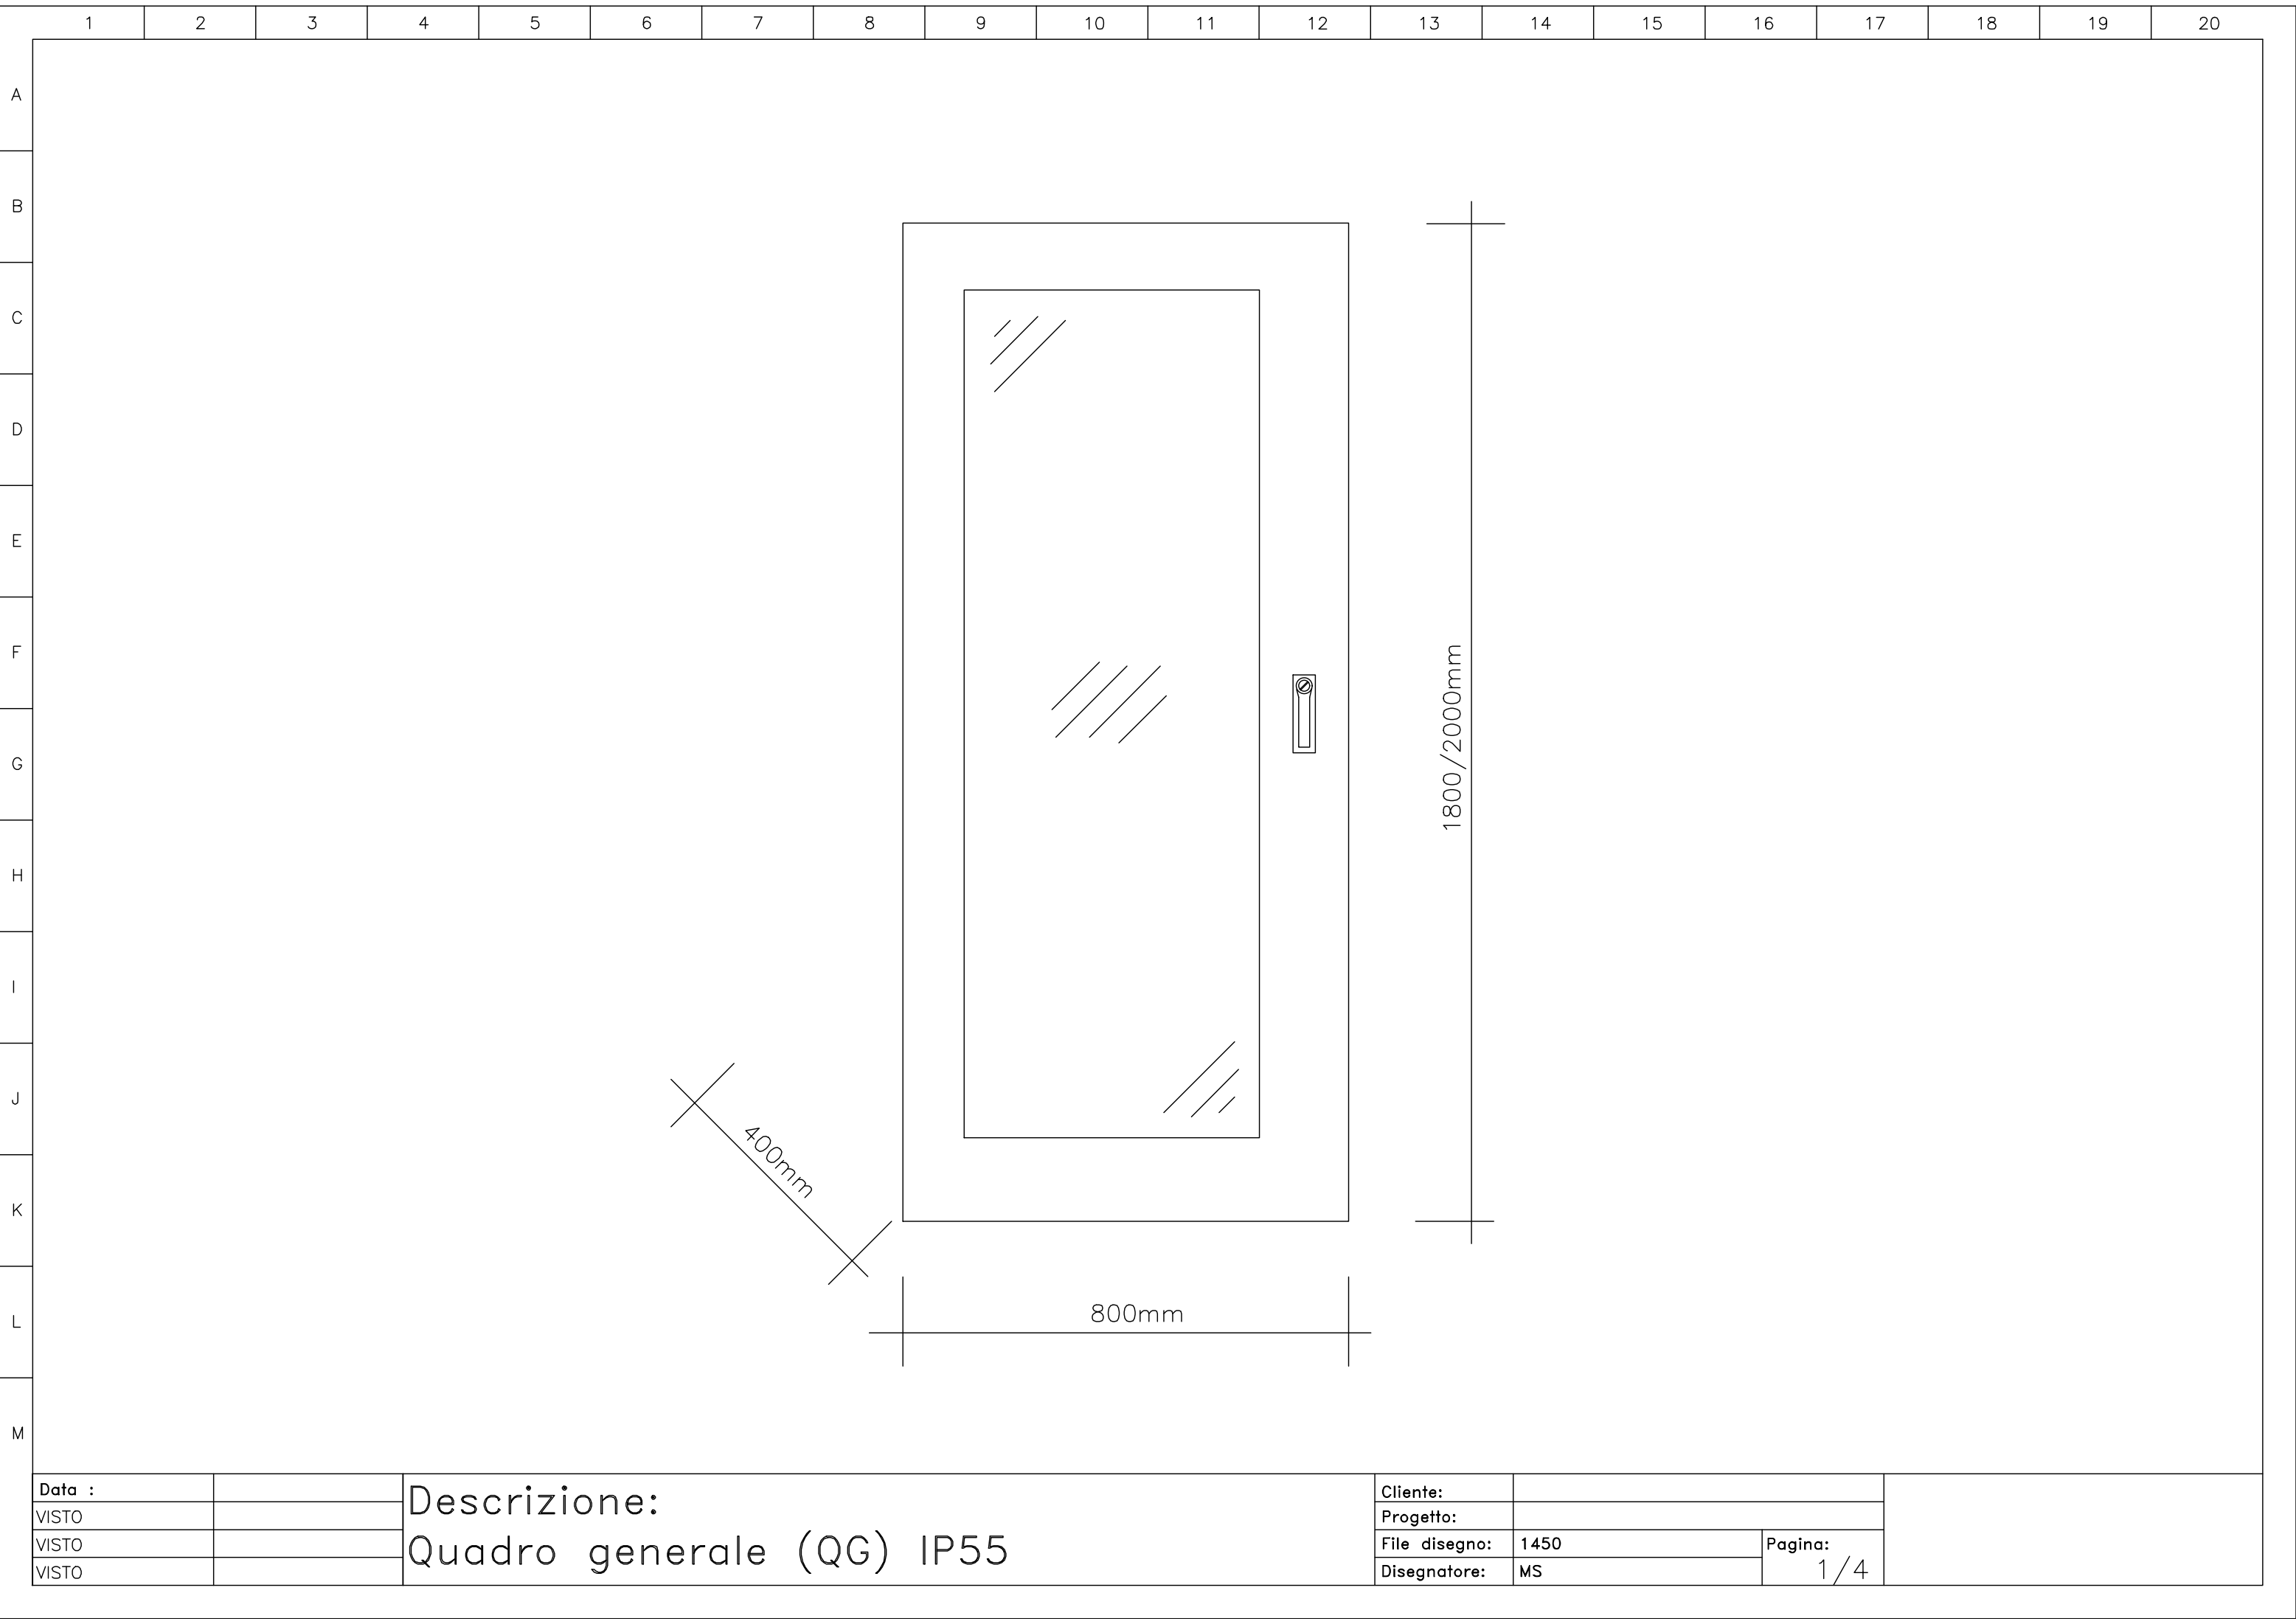

Data :		Descrizione: Quadro generale (QG) IP55	Cliente:				
VISTO			Progetto:				
VISTO			File disegno:	1450	Pagina:		
VISTO			Disegnatore:	MS	1 / 4		

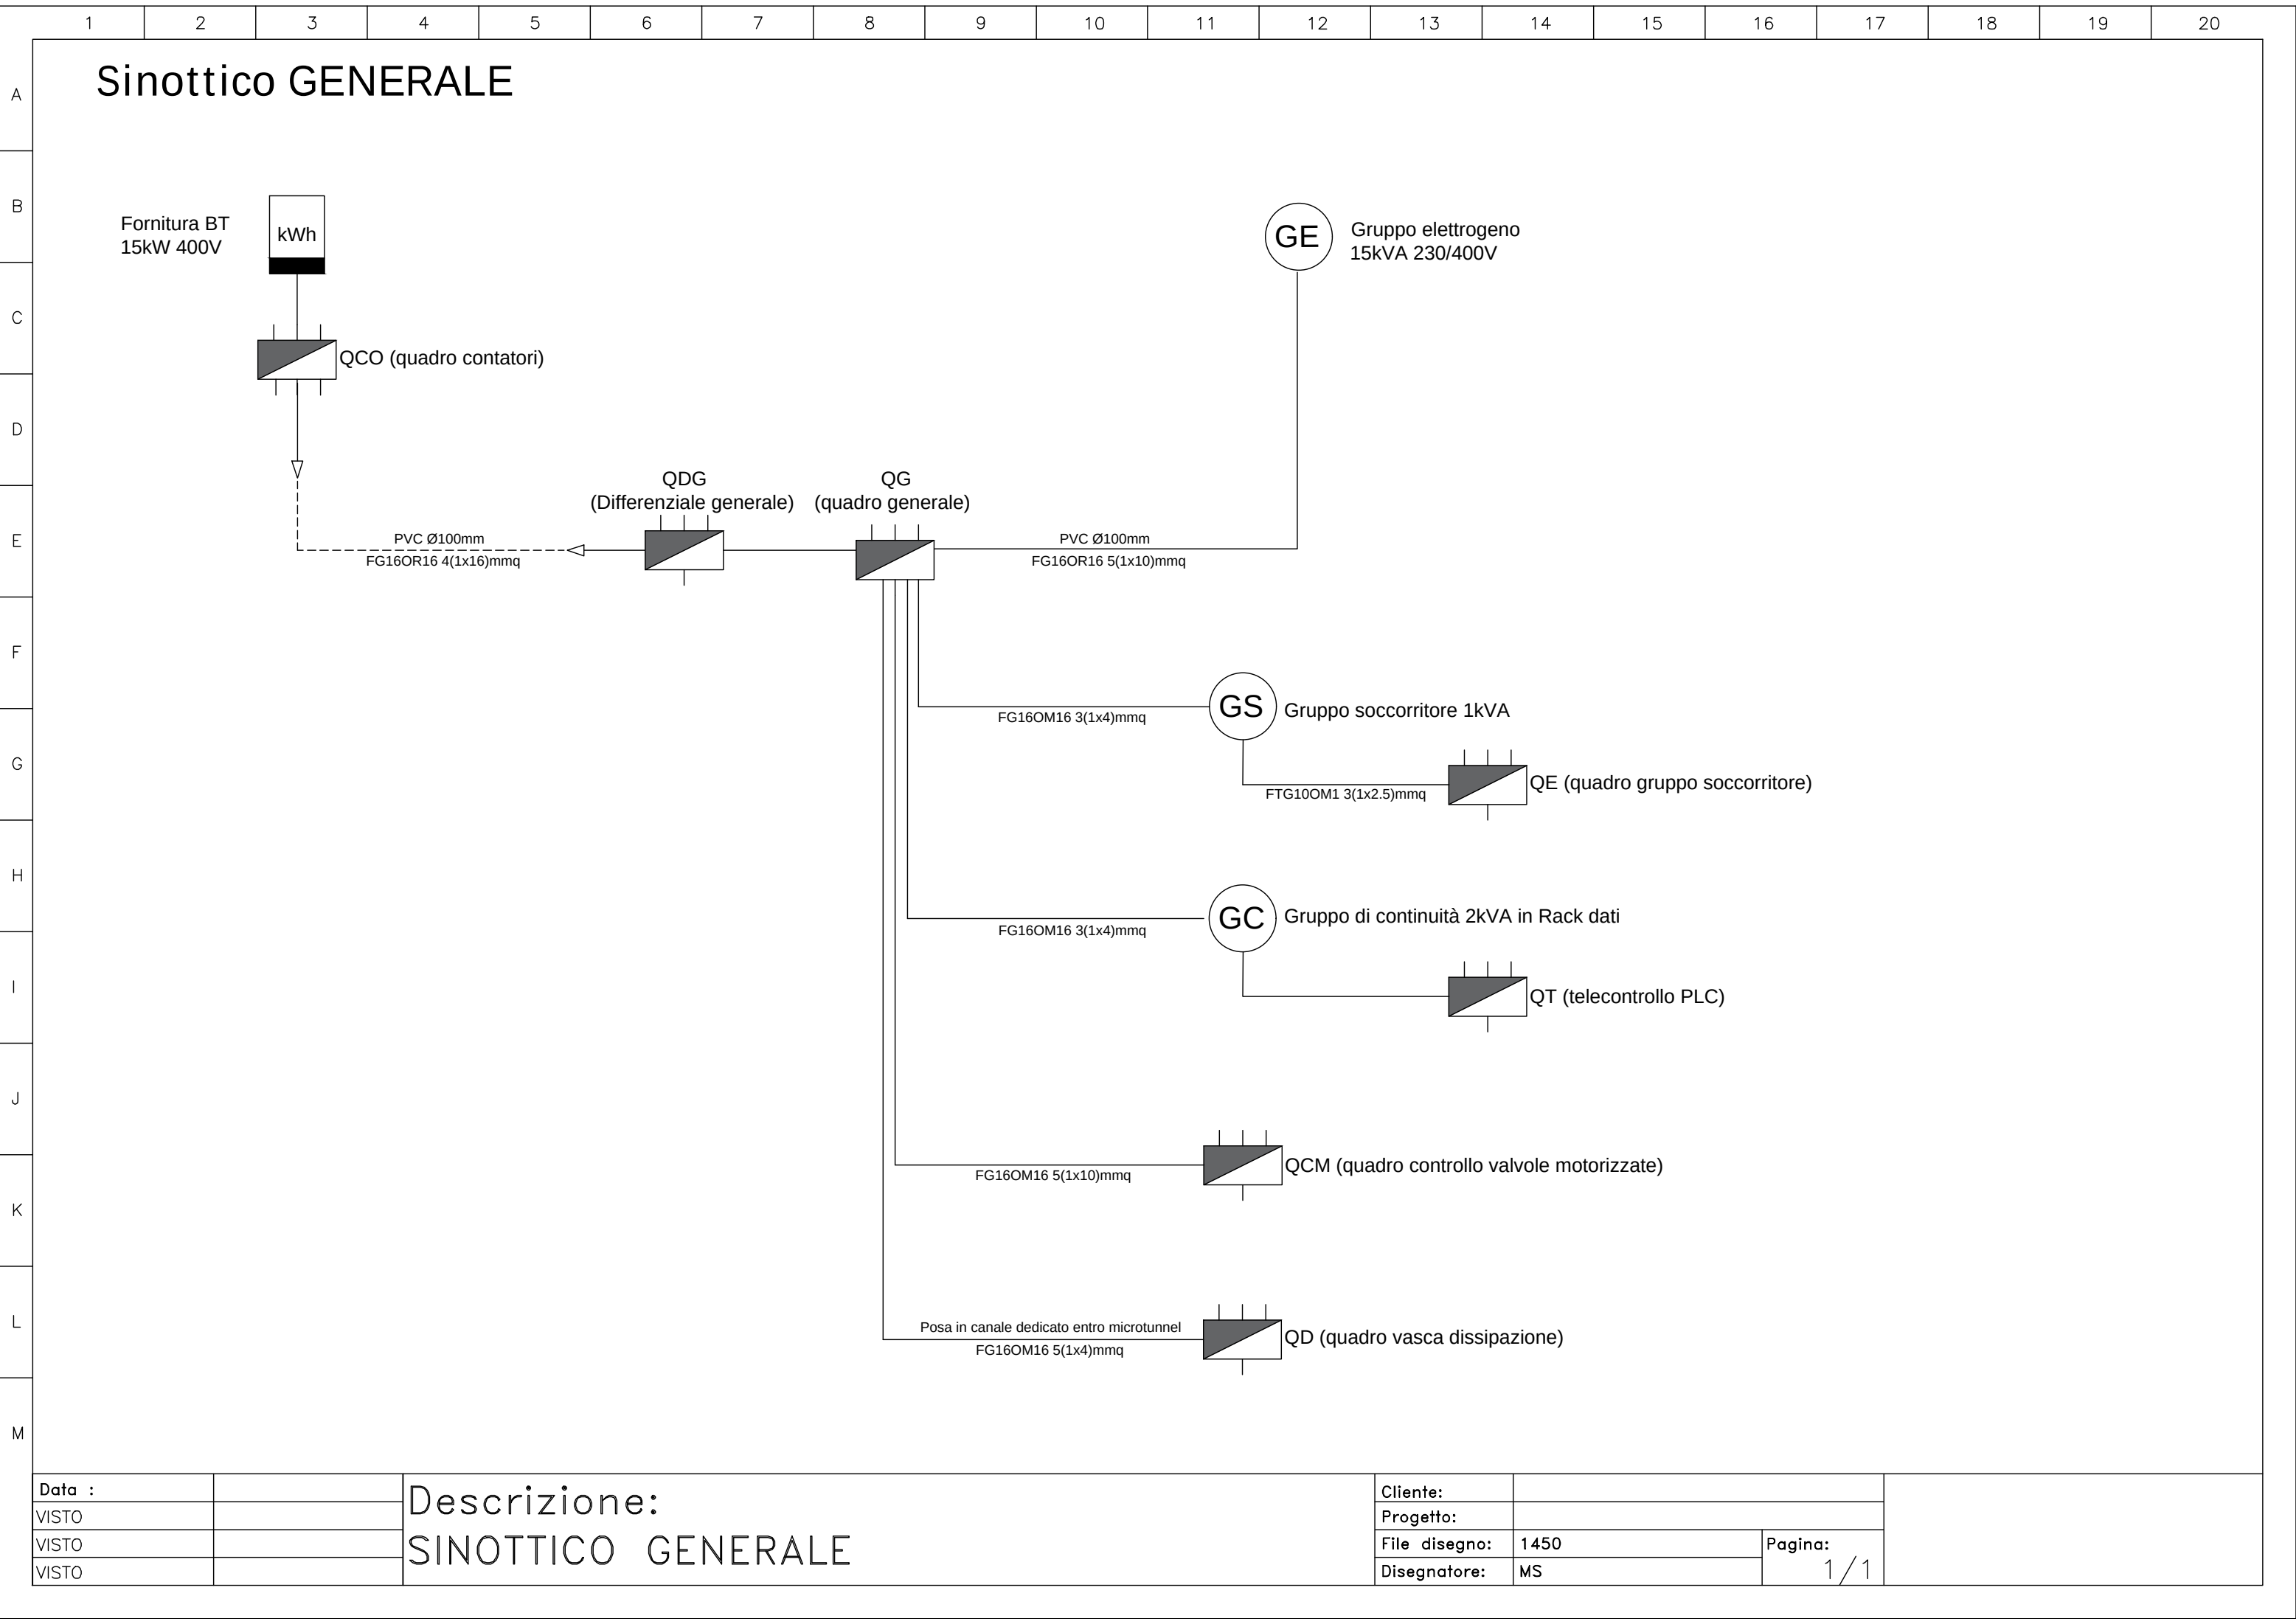

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A																				
B																				
C																				
D																				
E																				
F																				
G																				
H																				
I																				
J																				
K																				
L																				
M																				

kWh
Fornitura BT
15kW 400V

X

/ / / / .

160mm

250mm

300mm

UTENZA	DENOMINAZIONE LINEA	Generale
	CODICE LINEA	
	POTENZA (kW)	
	CORR. DI IMPIEGO (A)	
PROTEZ.	TIPO \ MARCA	Scatolato
	N^ POLI	4
	CORR. NOMINALE (A)	Reg. 80–100
	TAR. DIFFERENZIALE (mA)	
	POT. DI INTERRUZIONE (kA)	16
CAVO	LUNGHEZZA (m)	
	TIPO DI POSA	Cavidotto
	SEZIONE CAVO (mmq)	4(1x16)
	TIPO CAVO	FG16OR16

Data :
VISTO
VISTO
VISTO

Description:

Quadro contatori (QCO) IP65

Cliente:

Progetto:

File disegno: 1450Disegnatore: MS

Pagina: 1 / 1

